


FÖRKLARINGAR

Dimension enligt ritning


- KS-1 Kabelstege Wibe KHZSPZ+
- KS-2 Kabelstege Wibe KHZSP85
- KS-3 Kabelstege Wibe KHZSP
- TS Trådstege Wibe/Defem
- FK-1 Installationskanal MP svart horisontal
- FK-2 Installationskanal MP svart vertikal
- MK-1 Matar kanal från Installationskanal till undertak
- GB-1 Golvbox Schneider UFB-900

- HJS- Huvudjordningsskena
- JS1 Jordningsskena

Stående balkar i garage ansluts till Huvudjordningsskena

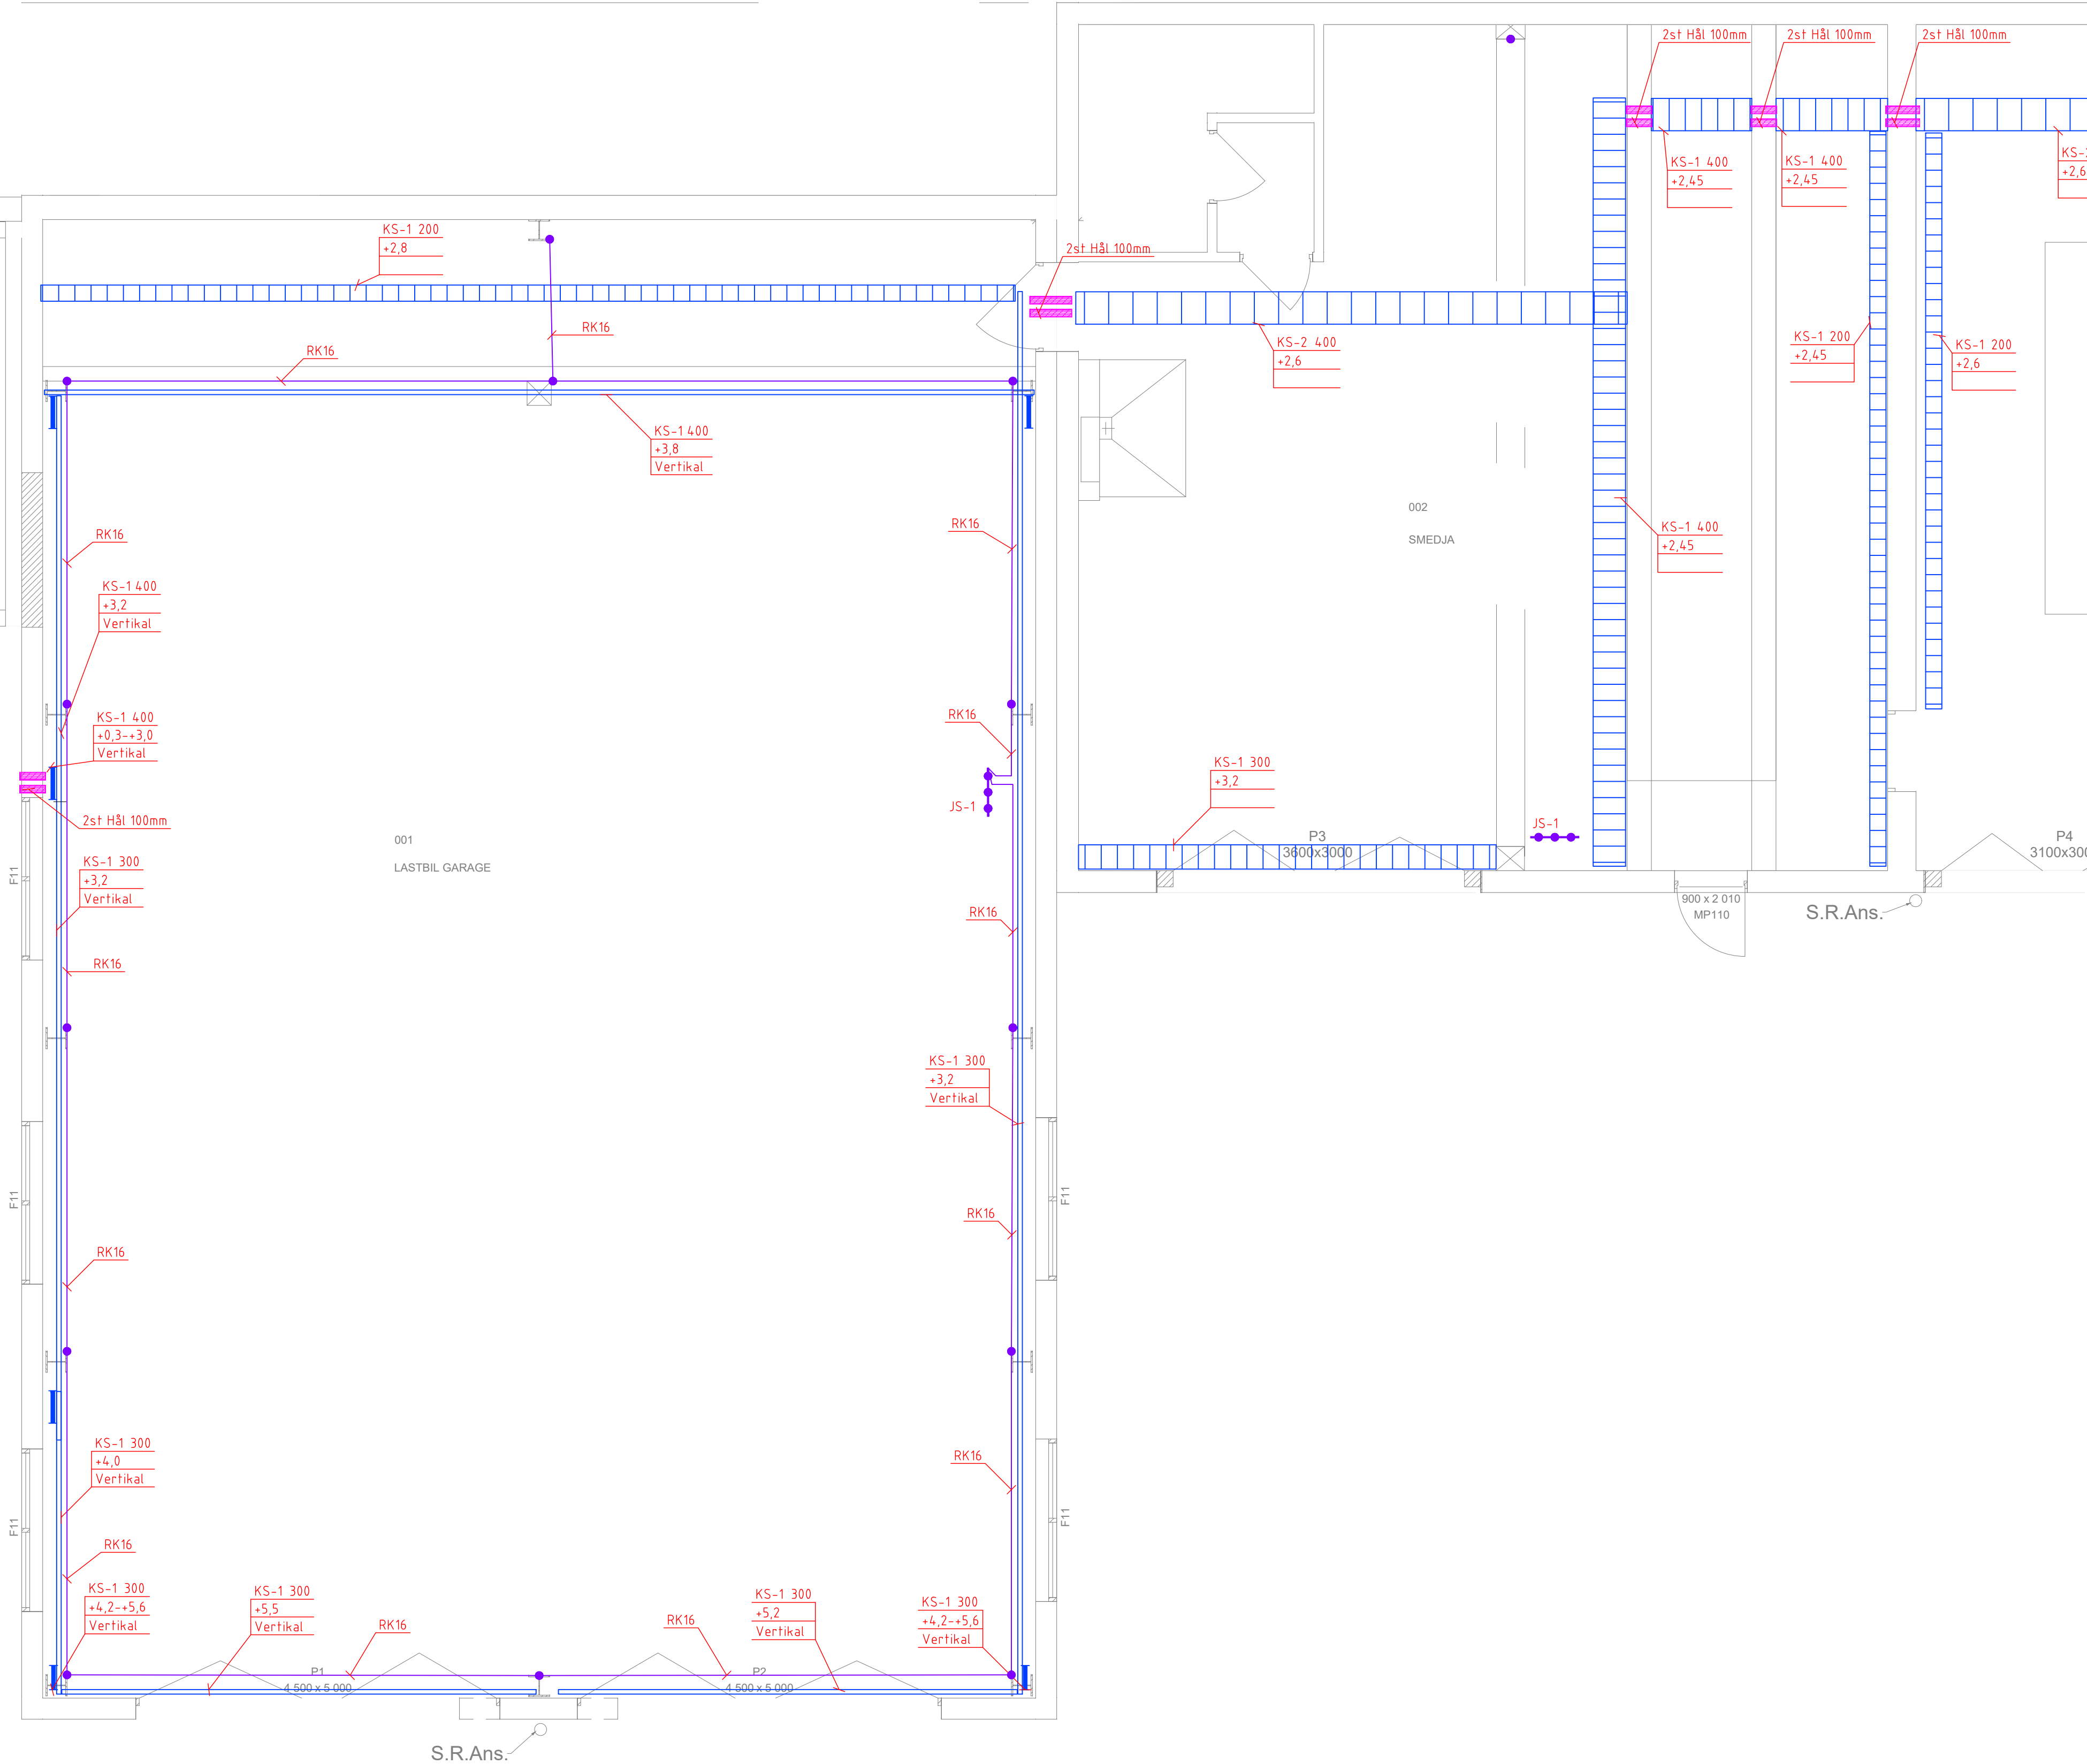

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG						
ÖSTVALLA 125						
<div><div><div>ELTEKNIK</div><div><div>Byggnad 4, 750 04 LIMA</div><div>Telefon 070-573 99 79</div><div>Mail gunnar@eqk.se</div></div></div></div>						
UPPDRAG NR	232117	RTAD AV	HANDLÄGGARE			
DATUM	2024-03-08	ANSVARIG	GK			
Vörderås 10:16						
Kanalisation						
Plan 0 del 1						
SKALA	1:50	NUMMER	E-61-1-011	BET		

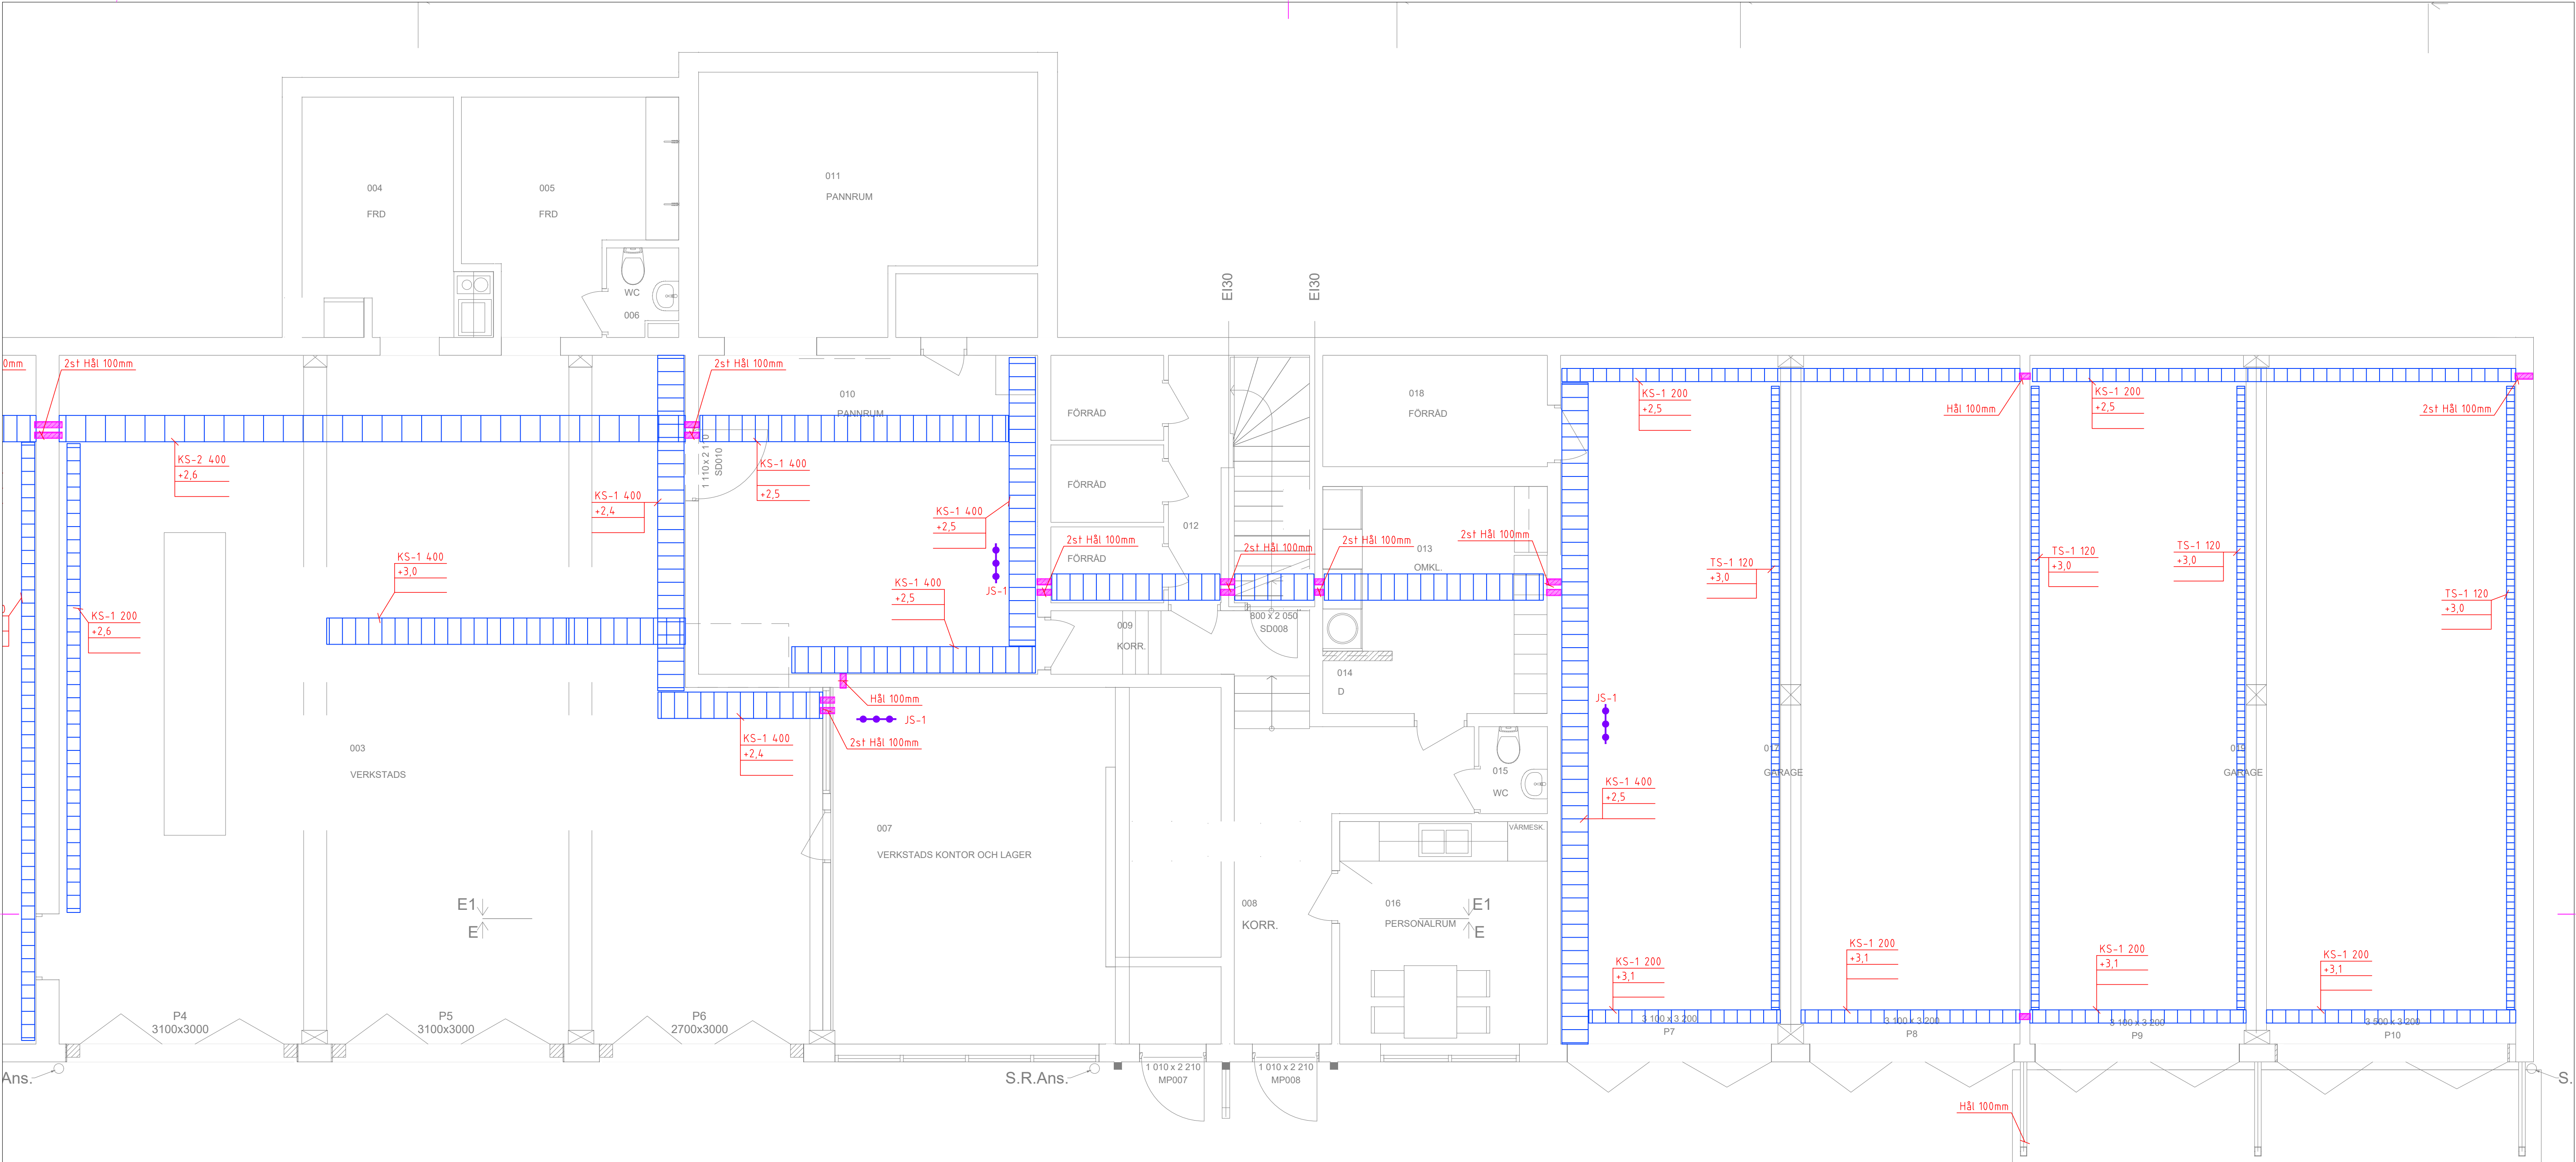

FÖRKLARINGAR

Dimension enligt ritning

- KS-1 Kabelstege Wibe KHZSPZ+
- KS-2 Kabelstege Wibe KHZSP85
- KS-3 Kabelstege Wibe KHZSP
- TS Trådstege Wibe/Defem
- FK-1 Installationskanal MP svart horisontal
- FK-2 Installationskanal MP svart vertikal
- MK-1 Matarkanal från Installationskanal till undertak
- GB-1 Golvbox Schneider UFB-900

- HJS- Huvudjordningsskena
- JS1 Jordningsskena

Stående balkar i garage ansluts till Huvudjordningsskena

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div>EQK</div><div>ELTEKNIK</div><div><div>Byggnad 4, 750 04 LINA</div><div>Telefon 070-573 99 79</div><div>Mail gunnar@eqk.se</div></div></div>				
UPPDRAG NR	232117	RTAD AV	HANDLÄGGARE	ANT
DATUM	2024-03-08	ANSVARIG	GK	
Vörderås 10:16				
Kanalisation				
Plan 0 del 2				
SKALA	1:50	NUMMER	E-61-1-012	BET


## FÖRKLARINGAR

### Dimension enligt ritning


KS-1	Kabelstege Wibe KHZSPZ+
KS-2	Kabelstege Wibe KHZSP85
KS-3	Kabelstege Wibe KHZSP
TS	Trädstege Wibe/Defem
FK-1	Installationskanal MP svart horisontal
FK-2	Installationskanal MP svart vertikal
MK-1	Matakanal från Installationskanal till undertak
GB-1	Golvbox Schneider UFB-900

HJS-	Huvudjordningsskena
JS1	Jordningsskena

Stående balkar i garage ansluts till Huvudjrodningsskena

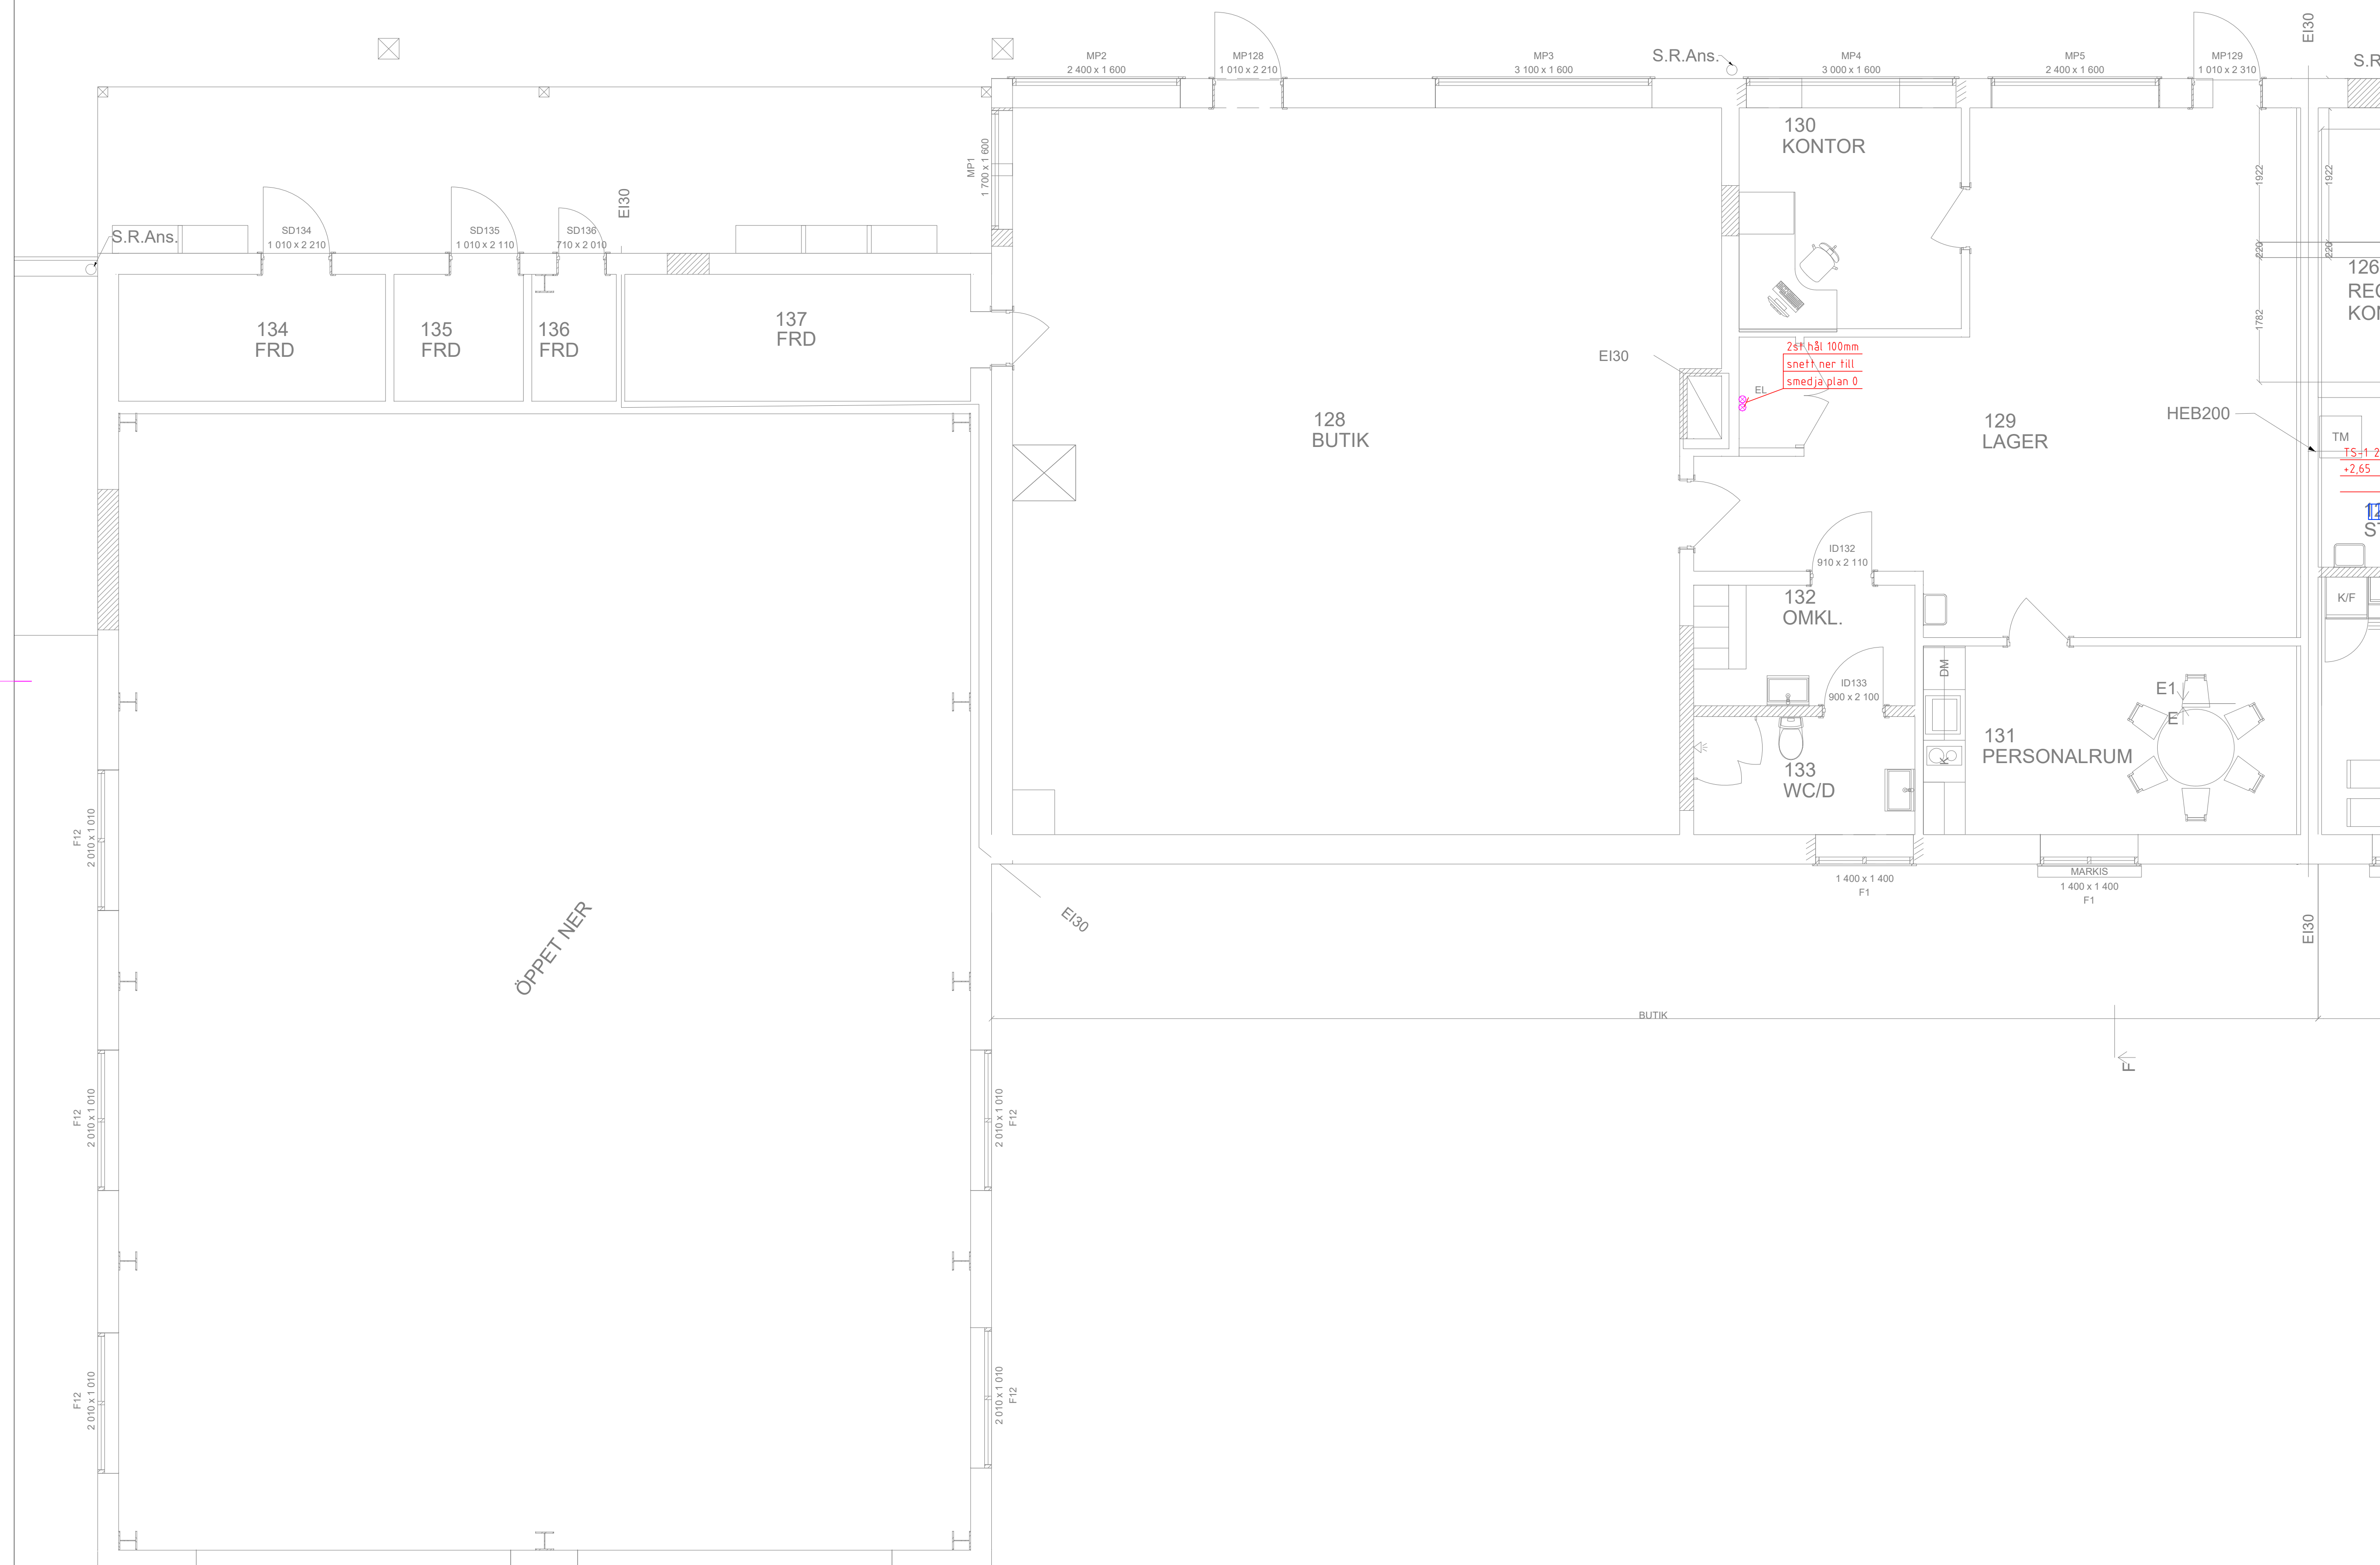

BET	ANT	ANDRÄNING AVSER	SIGN	TATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
				
Byggläge 4, 750 64 LIMA Telefon 070-573 99 79 Mail garnier@eqx.se				
UPPDRAG NR 232117	RITAD AV		HANDLÄGGARE GK	
DATUM 2024-03-08	ANSVARIG			
Vordersås 10:16 Kanalisation Plan 1 del 1				
SKALA 1:50	NUMMER E-61-1-111			
				BET

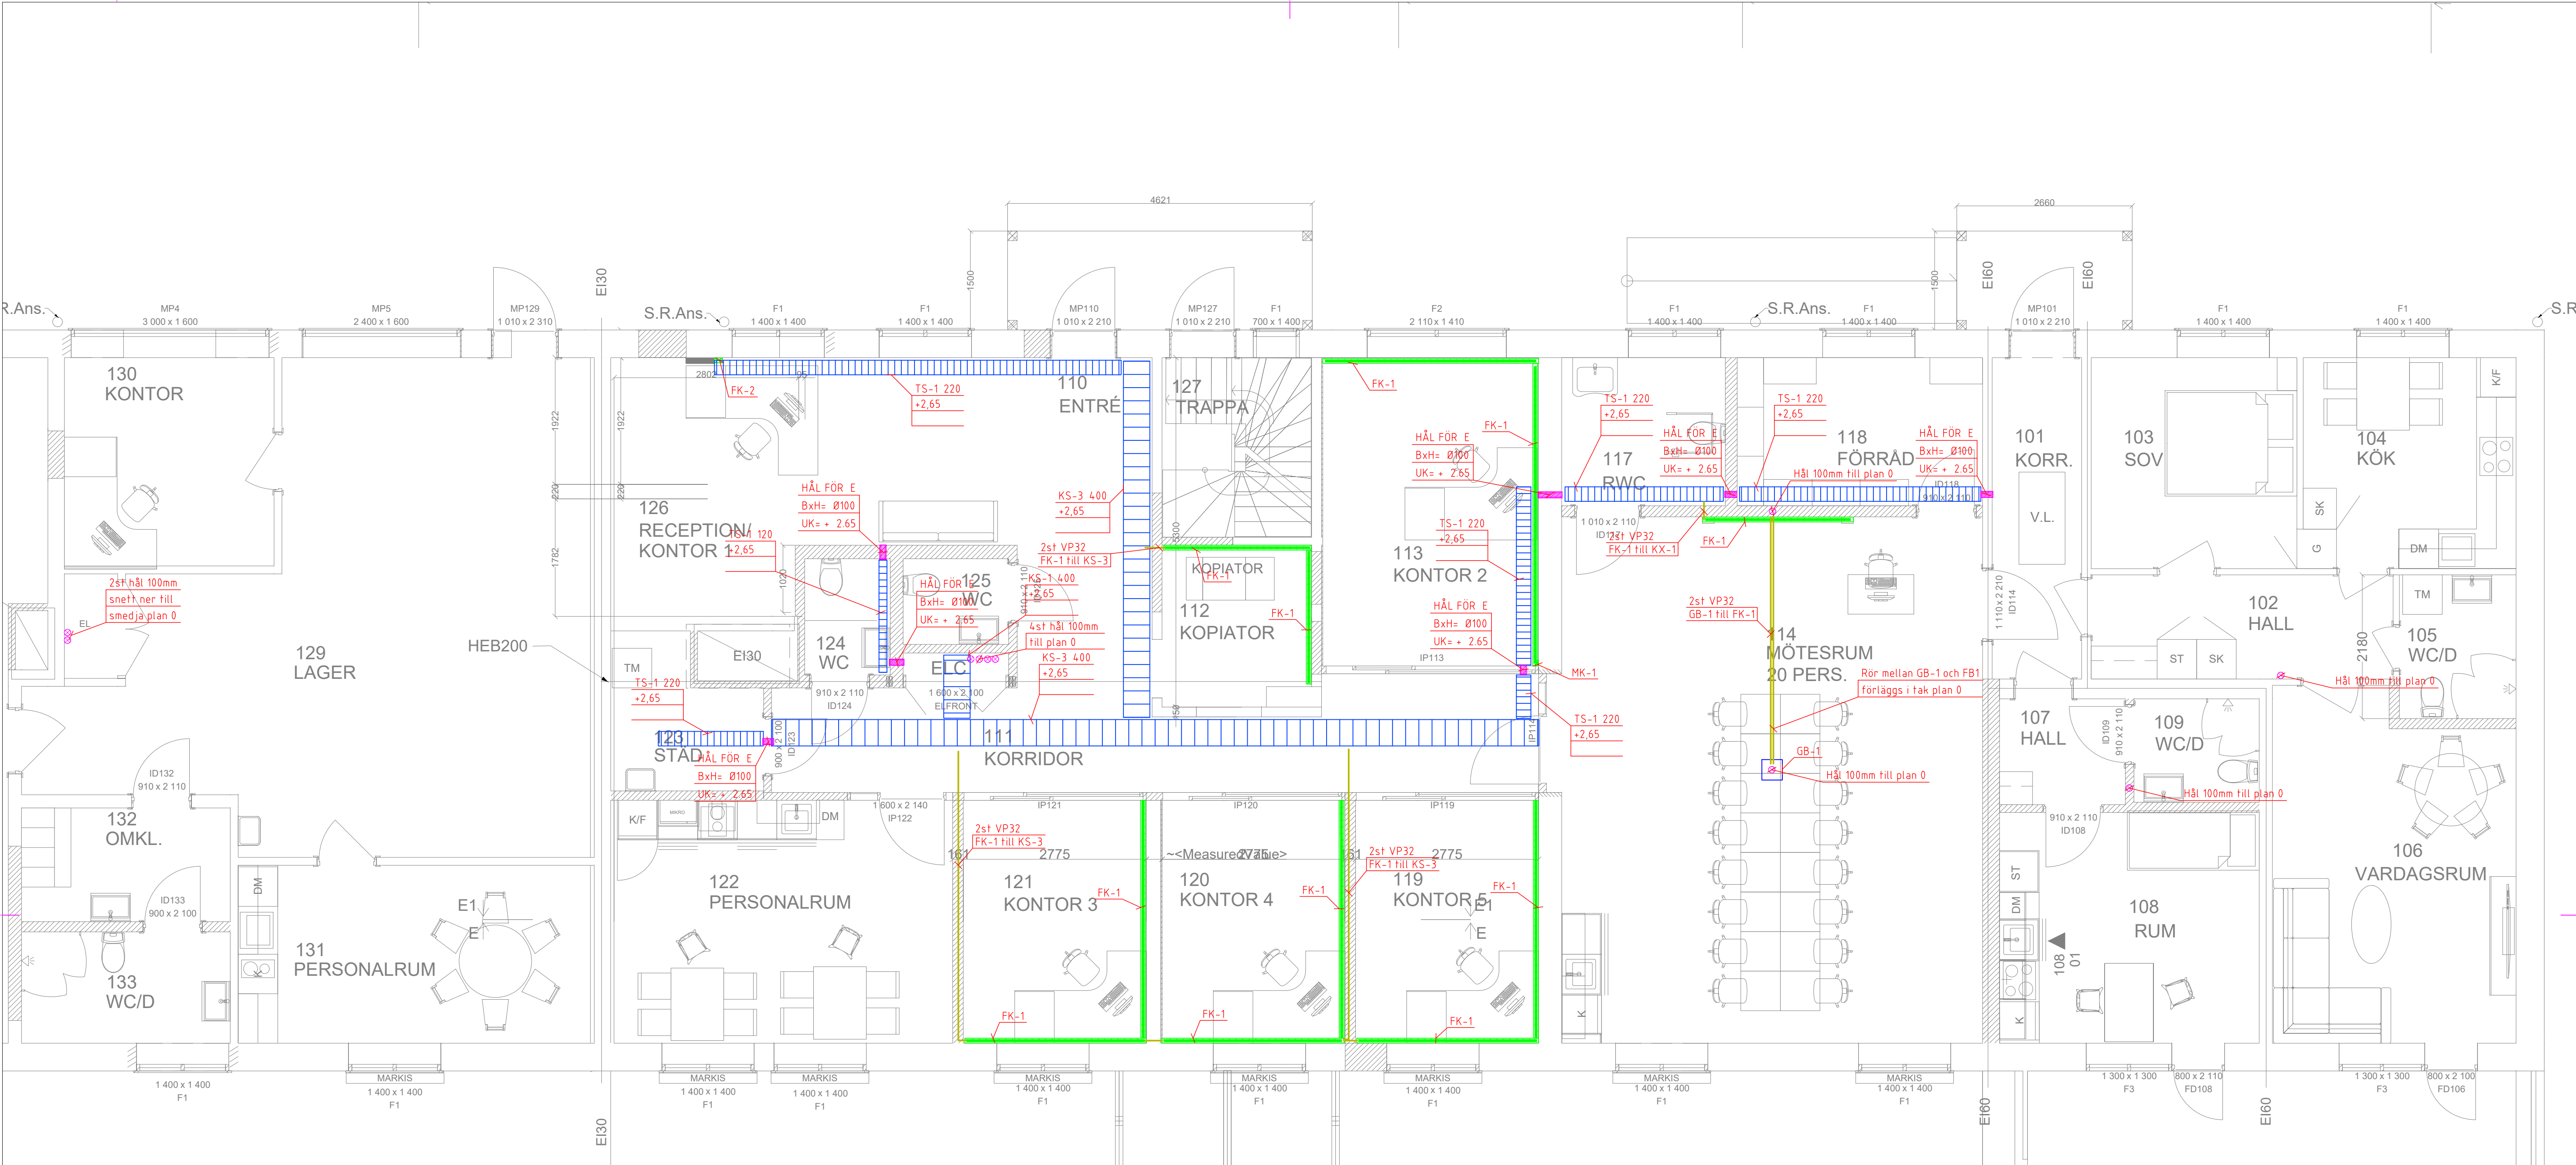

FÖRKLARINGAR

Dimension enligt ritning

- KS-1 Kabelstege Wibe KHZSPZ+
- KS-2 Kabelstege Wibe KHZSP85
- KS-3 Kabelstege Wibe KHZSP
- TS Trådstege Wibe/Defem
- FK-1 Installationskanal MP svart horisontal
- FK-2 Installationskanal MP svart vertikal
- MK-1 Matarkanal från Installationskanal till undertak
- GB-1 Golbbox Schneider UFB-900

- HJS- Huvudjordningsskena
- JS1 Jordningsskena

Stående balkar i garage ansluts till Huvudjordningsskena

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div></div><div>ELTEKNIK</div></div> <div>Byggnad 4, 750 04 LUMA Telefon 070-573 99 79 Mail gunnar@eqk.se</div>				
UPPDRAG NR	232117	RITAD AV	HANDLÄGGARE	
DATUM	2024-03-08	ANSVARIG	GK	
Vörderås 10:16 Kanalisation Plan 1 del 2				
SKALA	1:50	NUMMER	E-61-1-112	BET

FÖRKLARINGAR

Dimension enligt ritning

- KS-1

KS-2

KS-3

TS

FK-1

FK-2

MK-1

GB-1
- Kabelstege Wibe KHZSPZ+

Kabelstege Wibe KHZSP85

Kabelstege Wibe KHZSP

Trådstege Wibe/Defem

Installationskanal MP svart horisontal

Installationskanal MP svart vertikal

Matarkanal från Installationskanal till undertak


Golvbox Schneider UFB-900

- HJS-

JS1
- Huvudjordningsskena


Jordningsskena

Stående balkar i garage ansluts till Huvudjordningsskena



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div><div></div><div>ELTEKNIK</div></div><div><div>Byggnad 4, 790 04 LIMA</div><div>Telefon 070-573 99 79</div><div>Mail gunnar@eqk.se</div></div></div>				
UPPDRAG NR 232117		RITAD AV		HANDLÄGGARE GK
DATUM 2024-03-08		ANSVARIG		
Vörderås 10:16 Kanalisation Plan 2 del 1				
SKALA 1:50		NUMMER E-61-1-211		BET



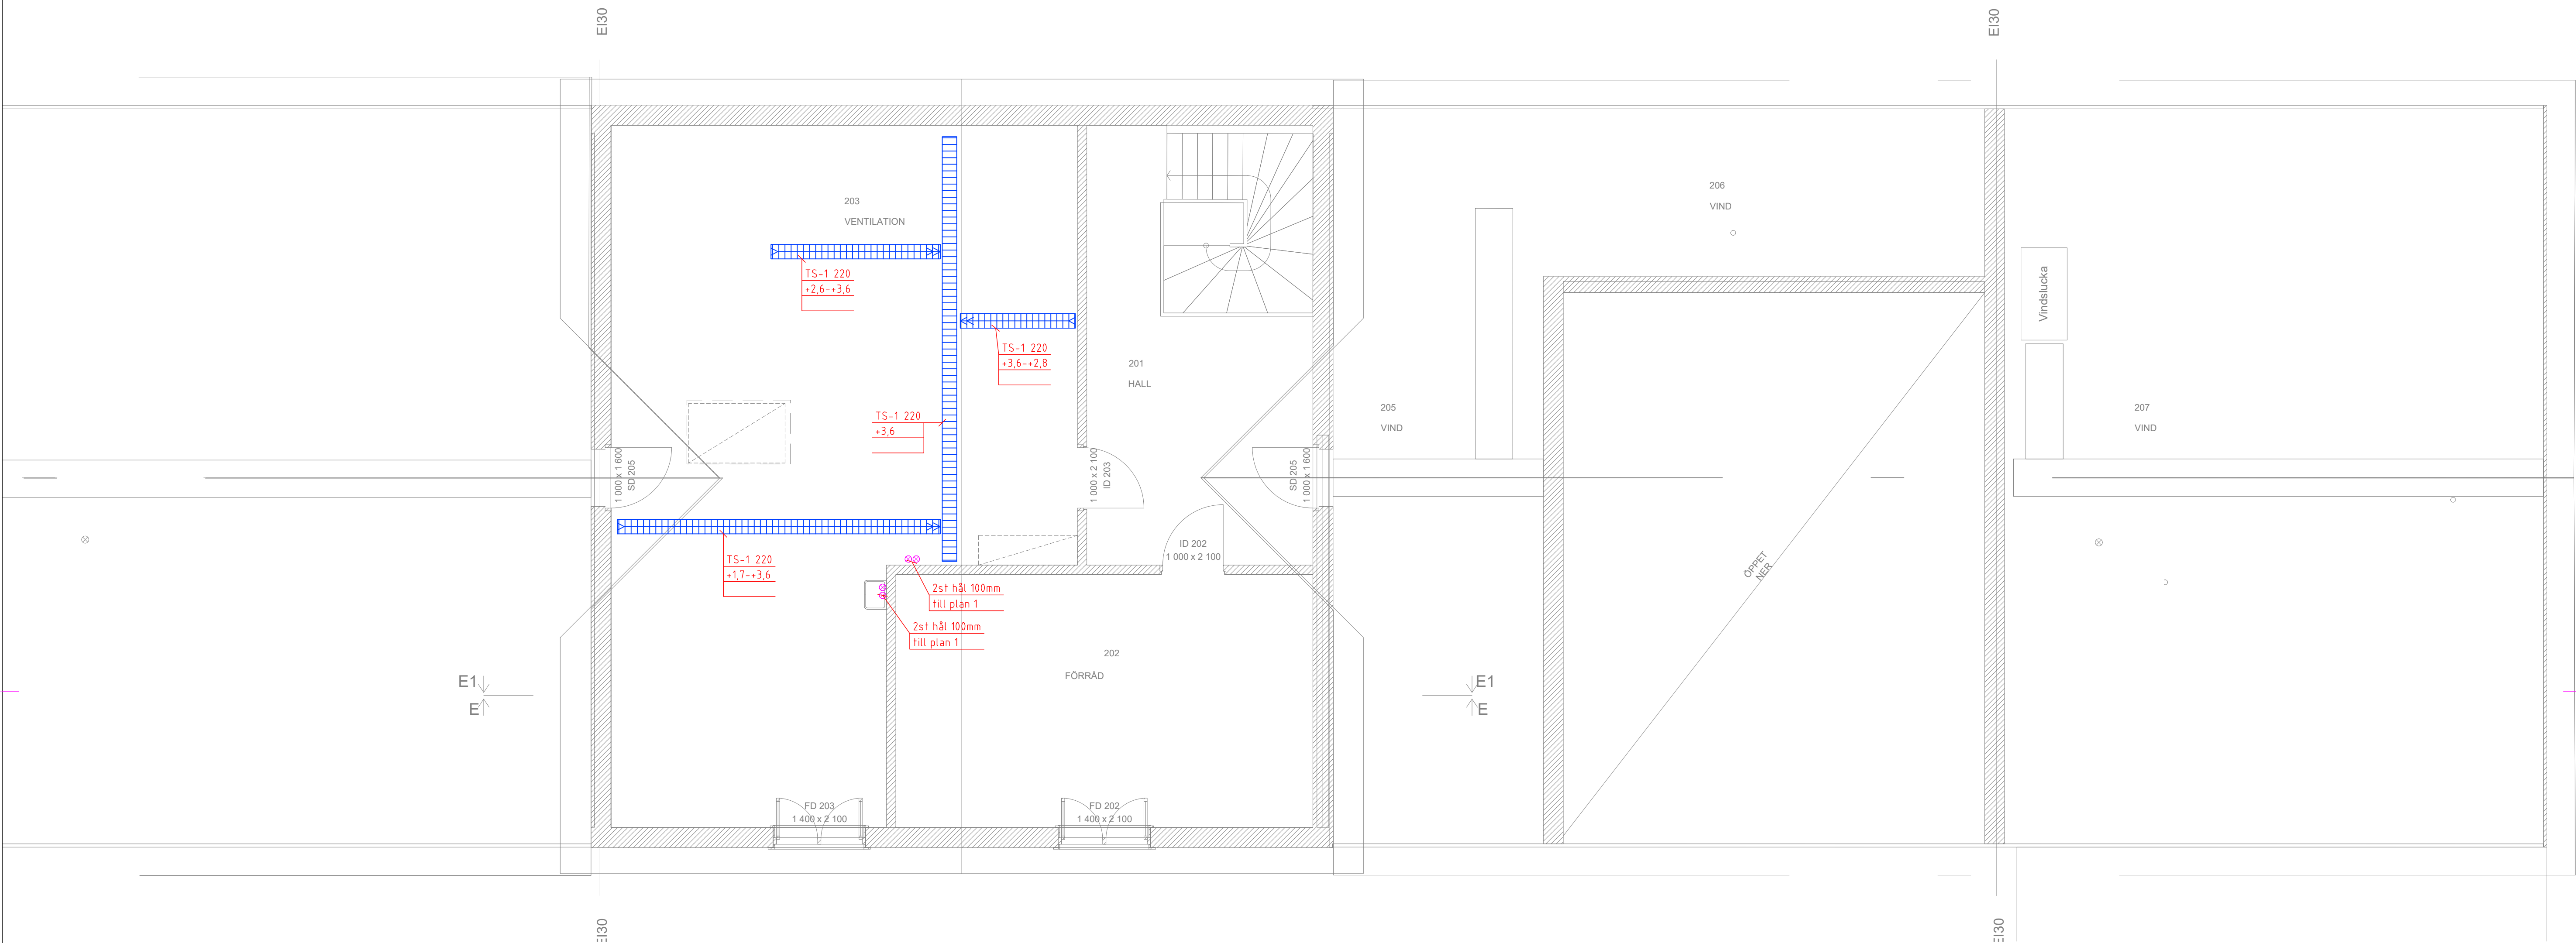

FÖRKLARINGAR


Dimension enligt ritning

- KS-1 Kabelstege Wibe KHZSPZ+
- KS-2 Kabelstege Wibe KHZSP85
- KS-3 Kabelstege Wibe KHZSP
- TS Trådstege Wibe/Defem
- FK-1 Installationskanal MP svart horisontal
- FK-2 Installationskanal MP svart vertikal
- MK-1 Matarkanal från Installationskanal till undertak
- GB-1 Golvbox Schneider UFB-900


- HJS- Huvudjordningsskena
- JS1 Jordningsskena

Stående balkar i garage ansluts till Huvudjrodrningsskena

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div></div><div>ELTEKNIK</div><div><div>Byggnad 4, 750 04, LUMA</div><div>Telefon 070-573 99 79</div><div>Mail gunnar@egk.se</div></div></div>				
UPPDRAG NR 232117		RITAD AV	HANDLÄGGARE GK	
DATUM 2024-03-08		ANSVARIG		
Vörderås 10:16 Kanalisation Plan 2 del 2				
SKALA 1:50		NUMMER E-61-1-212		BET

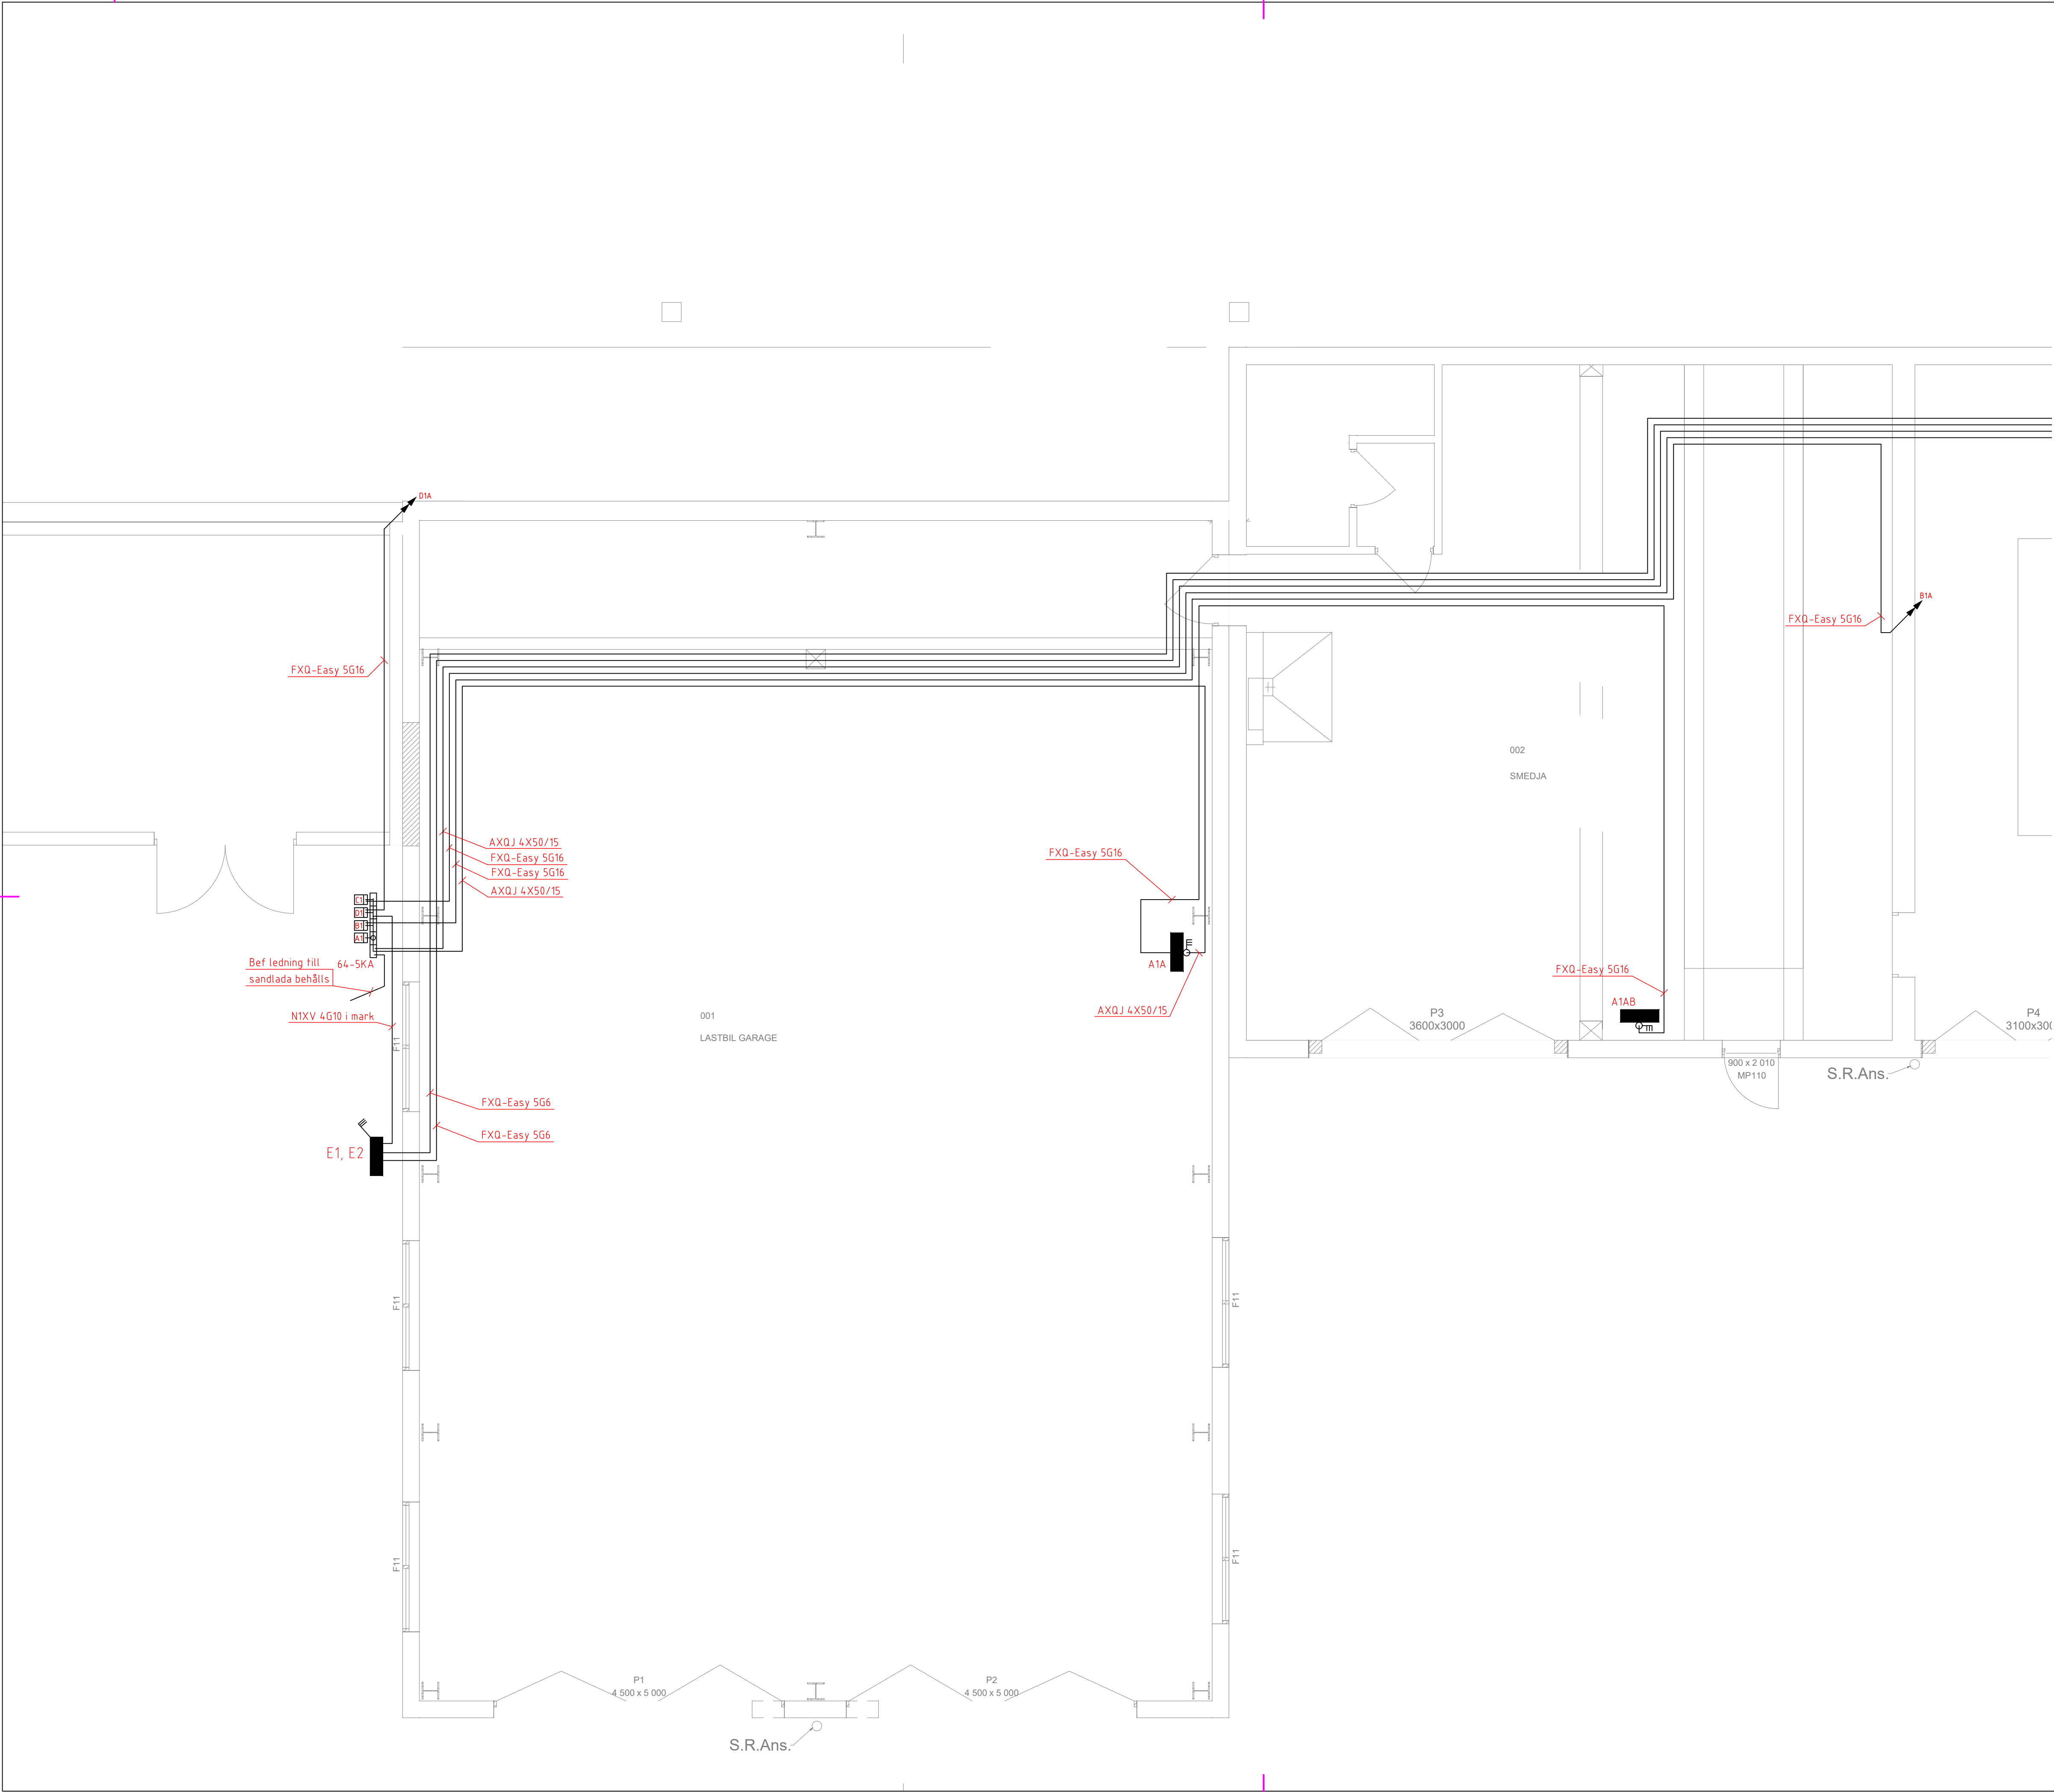

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div>EQK ELTEKNIK</div><div><div>Byggnad 4, 750 04 LINA</div><div>Telefon 070-573 99 79</div><div>Mail gunnar@eqk.se</div></div></div>				
UPPDRAG NR	232117	RITAD AV	HANDLÄGGARE	GK
DATUM	2024-03-08	ANSVARIG		
Vörderås 10:16				
Huvudledningar, centraler				
Plan 0 del 1				
SKALA	1:50	NUMMER	E-630-1-011	BET

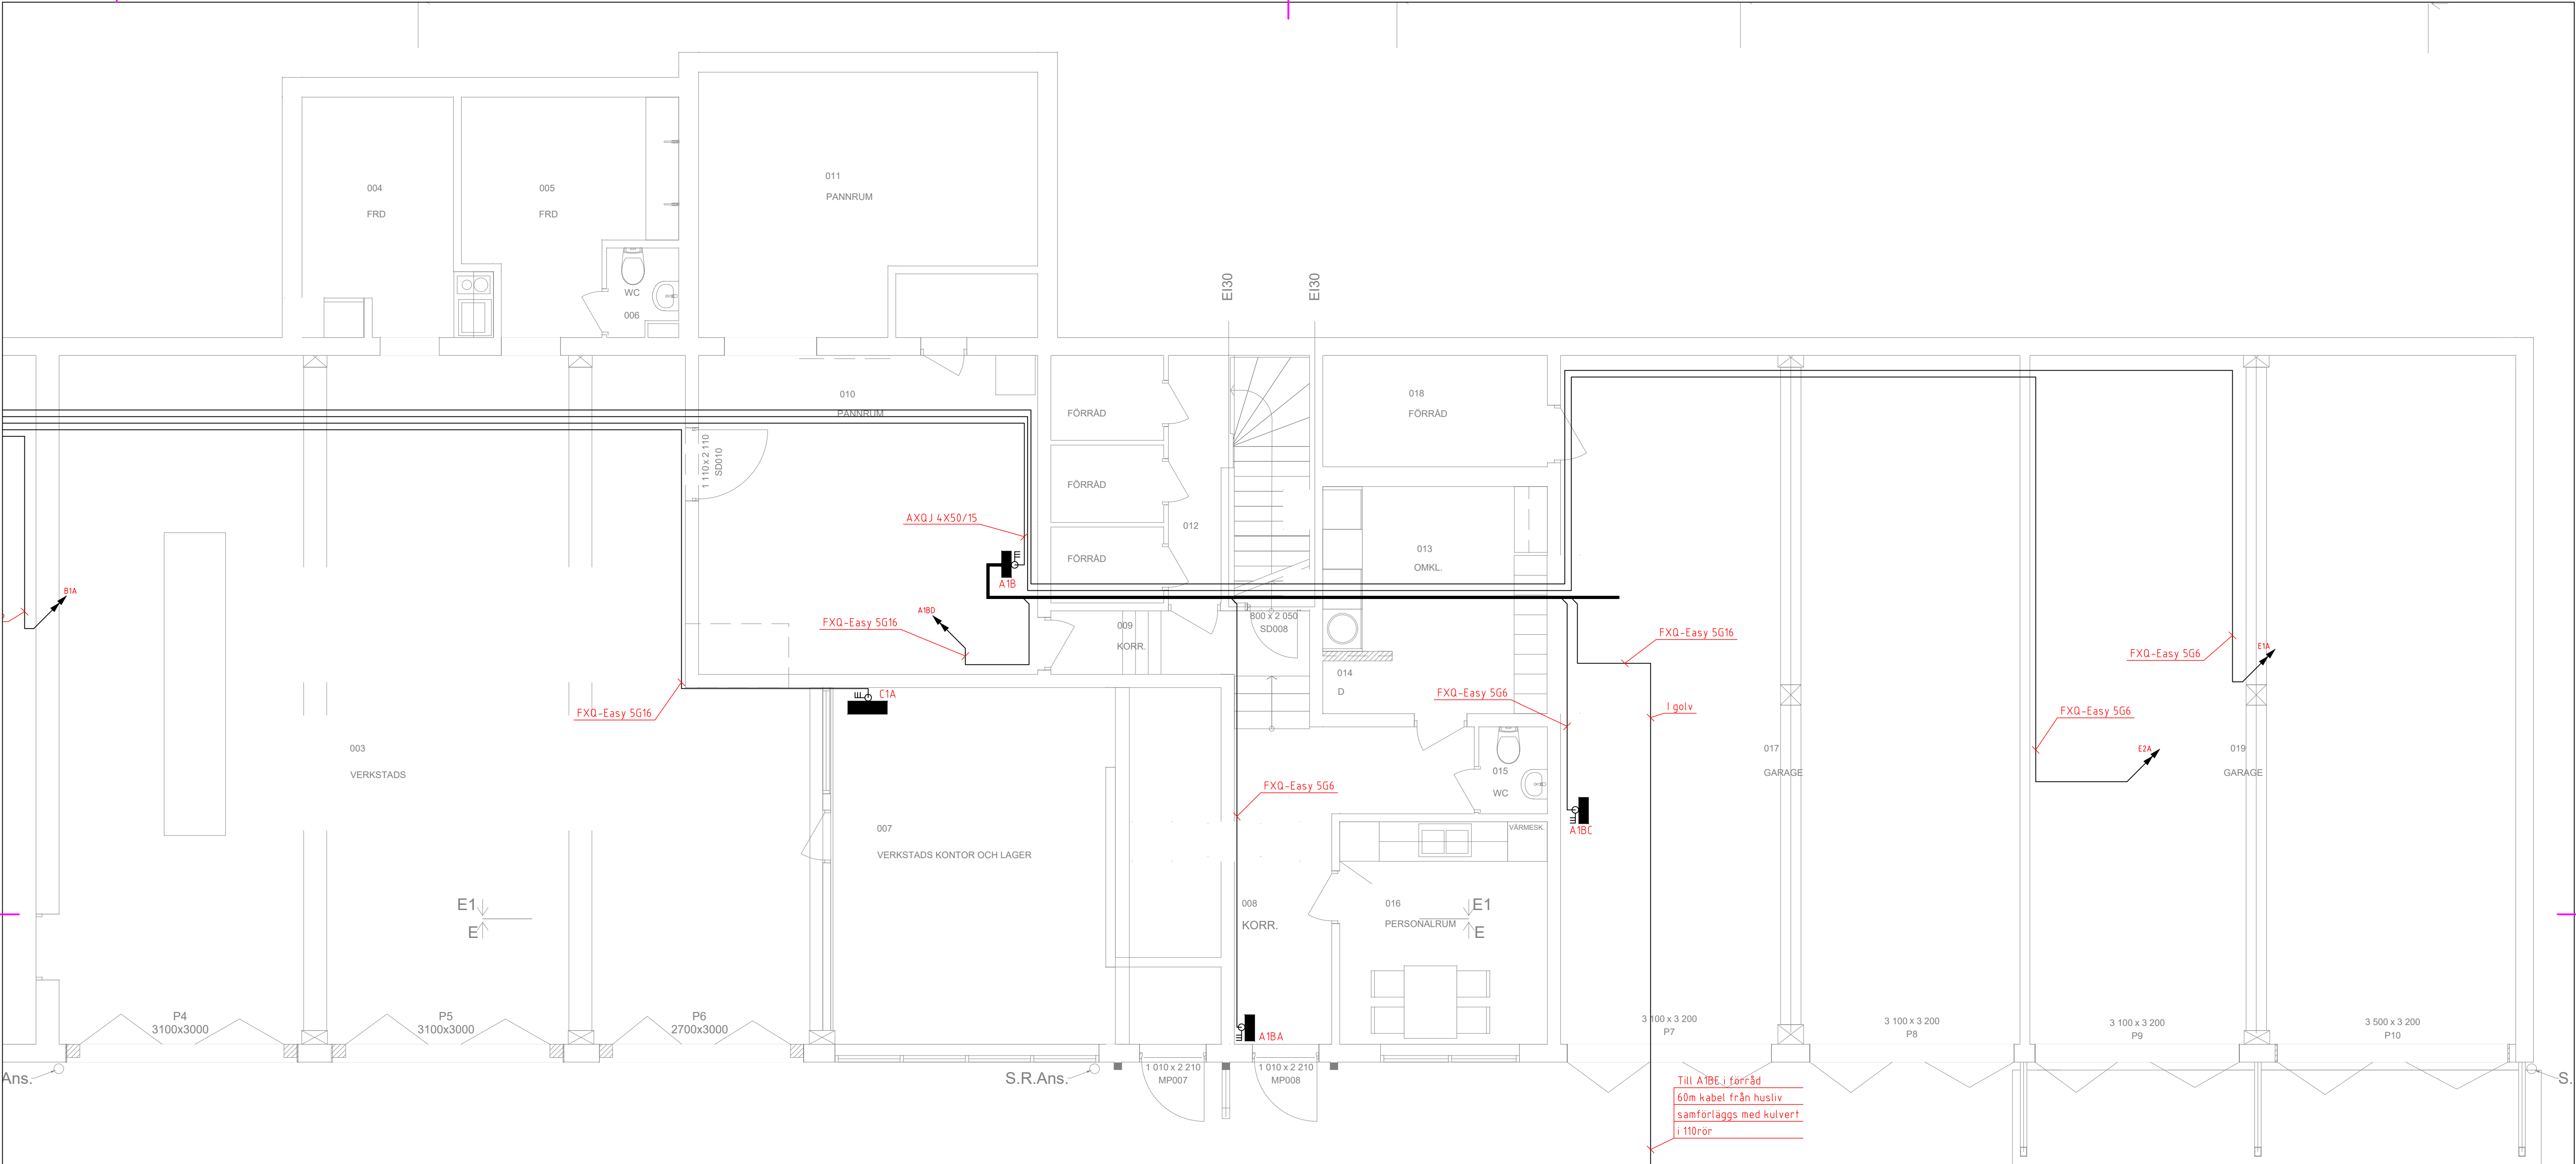

FÖRKLARINGAR

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div><div>EGK</div><div>ELTEKNIK</div></div><div><div>Byggnad 4, 750 04, LIMA</div><div>Telefon 070-573 99 79</div><div>Mail gunnar@egk.se</div></div></div>				
UPPDRAG NR	232117	RITAD AV	ANSVARIG	HANDLÄGGARE
DATUM	2024-03-08	ANSVARIG		GK
Vörderås 10:16				
Huvudledningar, centraler				
Plan 0 del 2				
SKALA	1:50	NUMMER	E-630-1-012	BET



FÖRKLARINGAR

Installationer enligt tillämplig Svensk Standard och gällande El-föreskrifter.

Installationer sker med invändig förläggning.  
Strömbrytare +1,0, vägguttag +0,2 där ej annat anges.  
System typ Schneider Exxact  
Ledningar 3x1,5 där ej annat anges.  
Apparater invid varandra monteras i gemensam ram  
Elanslutning i teknikrum placeras i samråd med VVS entreprenör.

1.

Plejdstyrning kontor 3-fasskena
2.

Hörnbox med 1-vägs uttag, timer för uttag samt tryckknapp för styrning av LED-list
3.

Kronbrytare, knapp av/på för badrumsskåp, knapp med tryckdimmerfunktion
4.

Strömbrytare och 1-vägs uttag i gemensam ram

- HB

Hörnbox med 1-vägs uttag och elektronisk timer
- LU1

1-vägs vägguttag ovan tak för anslutning av hängarmatur
- TK

Strömbrytare markerade med TK är tryckknappar
- AP-1

Anslutning belysning tvättställsskåp
- S1

Golvvärme storlek slinga enligt ritning och beskrivning
- Q-01

Arbetsbrytare 2-pol 10A
- Q-02

Arbetsbrytare 3-pol 16A
- Q-03

Arbetsbrytare 3-pol 25A
- X-1

Schneider Aqua Stark 2-vägs uttag 1P44
- X-2

CEE 3/1-fas uttag 16A
- CEE 1

G-Box 01205-JFB E 24 688 03
- CEE 2

G-Box 6 6RCB16A E 24 688 11
- CEE 3

G-Box 00008-JFB E 24 688 01

- Siffror i fyrkant

1. Kallsåg

2. Fräs

3. Kapsåg

4. Pelarborr

5. Bänkslip

6. Utsugsfläkt

7. Bänkslip garage

8. Svarv 1

9. Svarv 2


10. Utsugsfläkt 1 garage

11. Utsugsfläkt 2 garage

12. Utsugsfläkt 3 garage

13. Travers

14. Hydraulpress

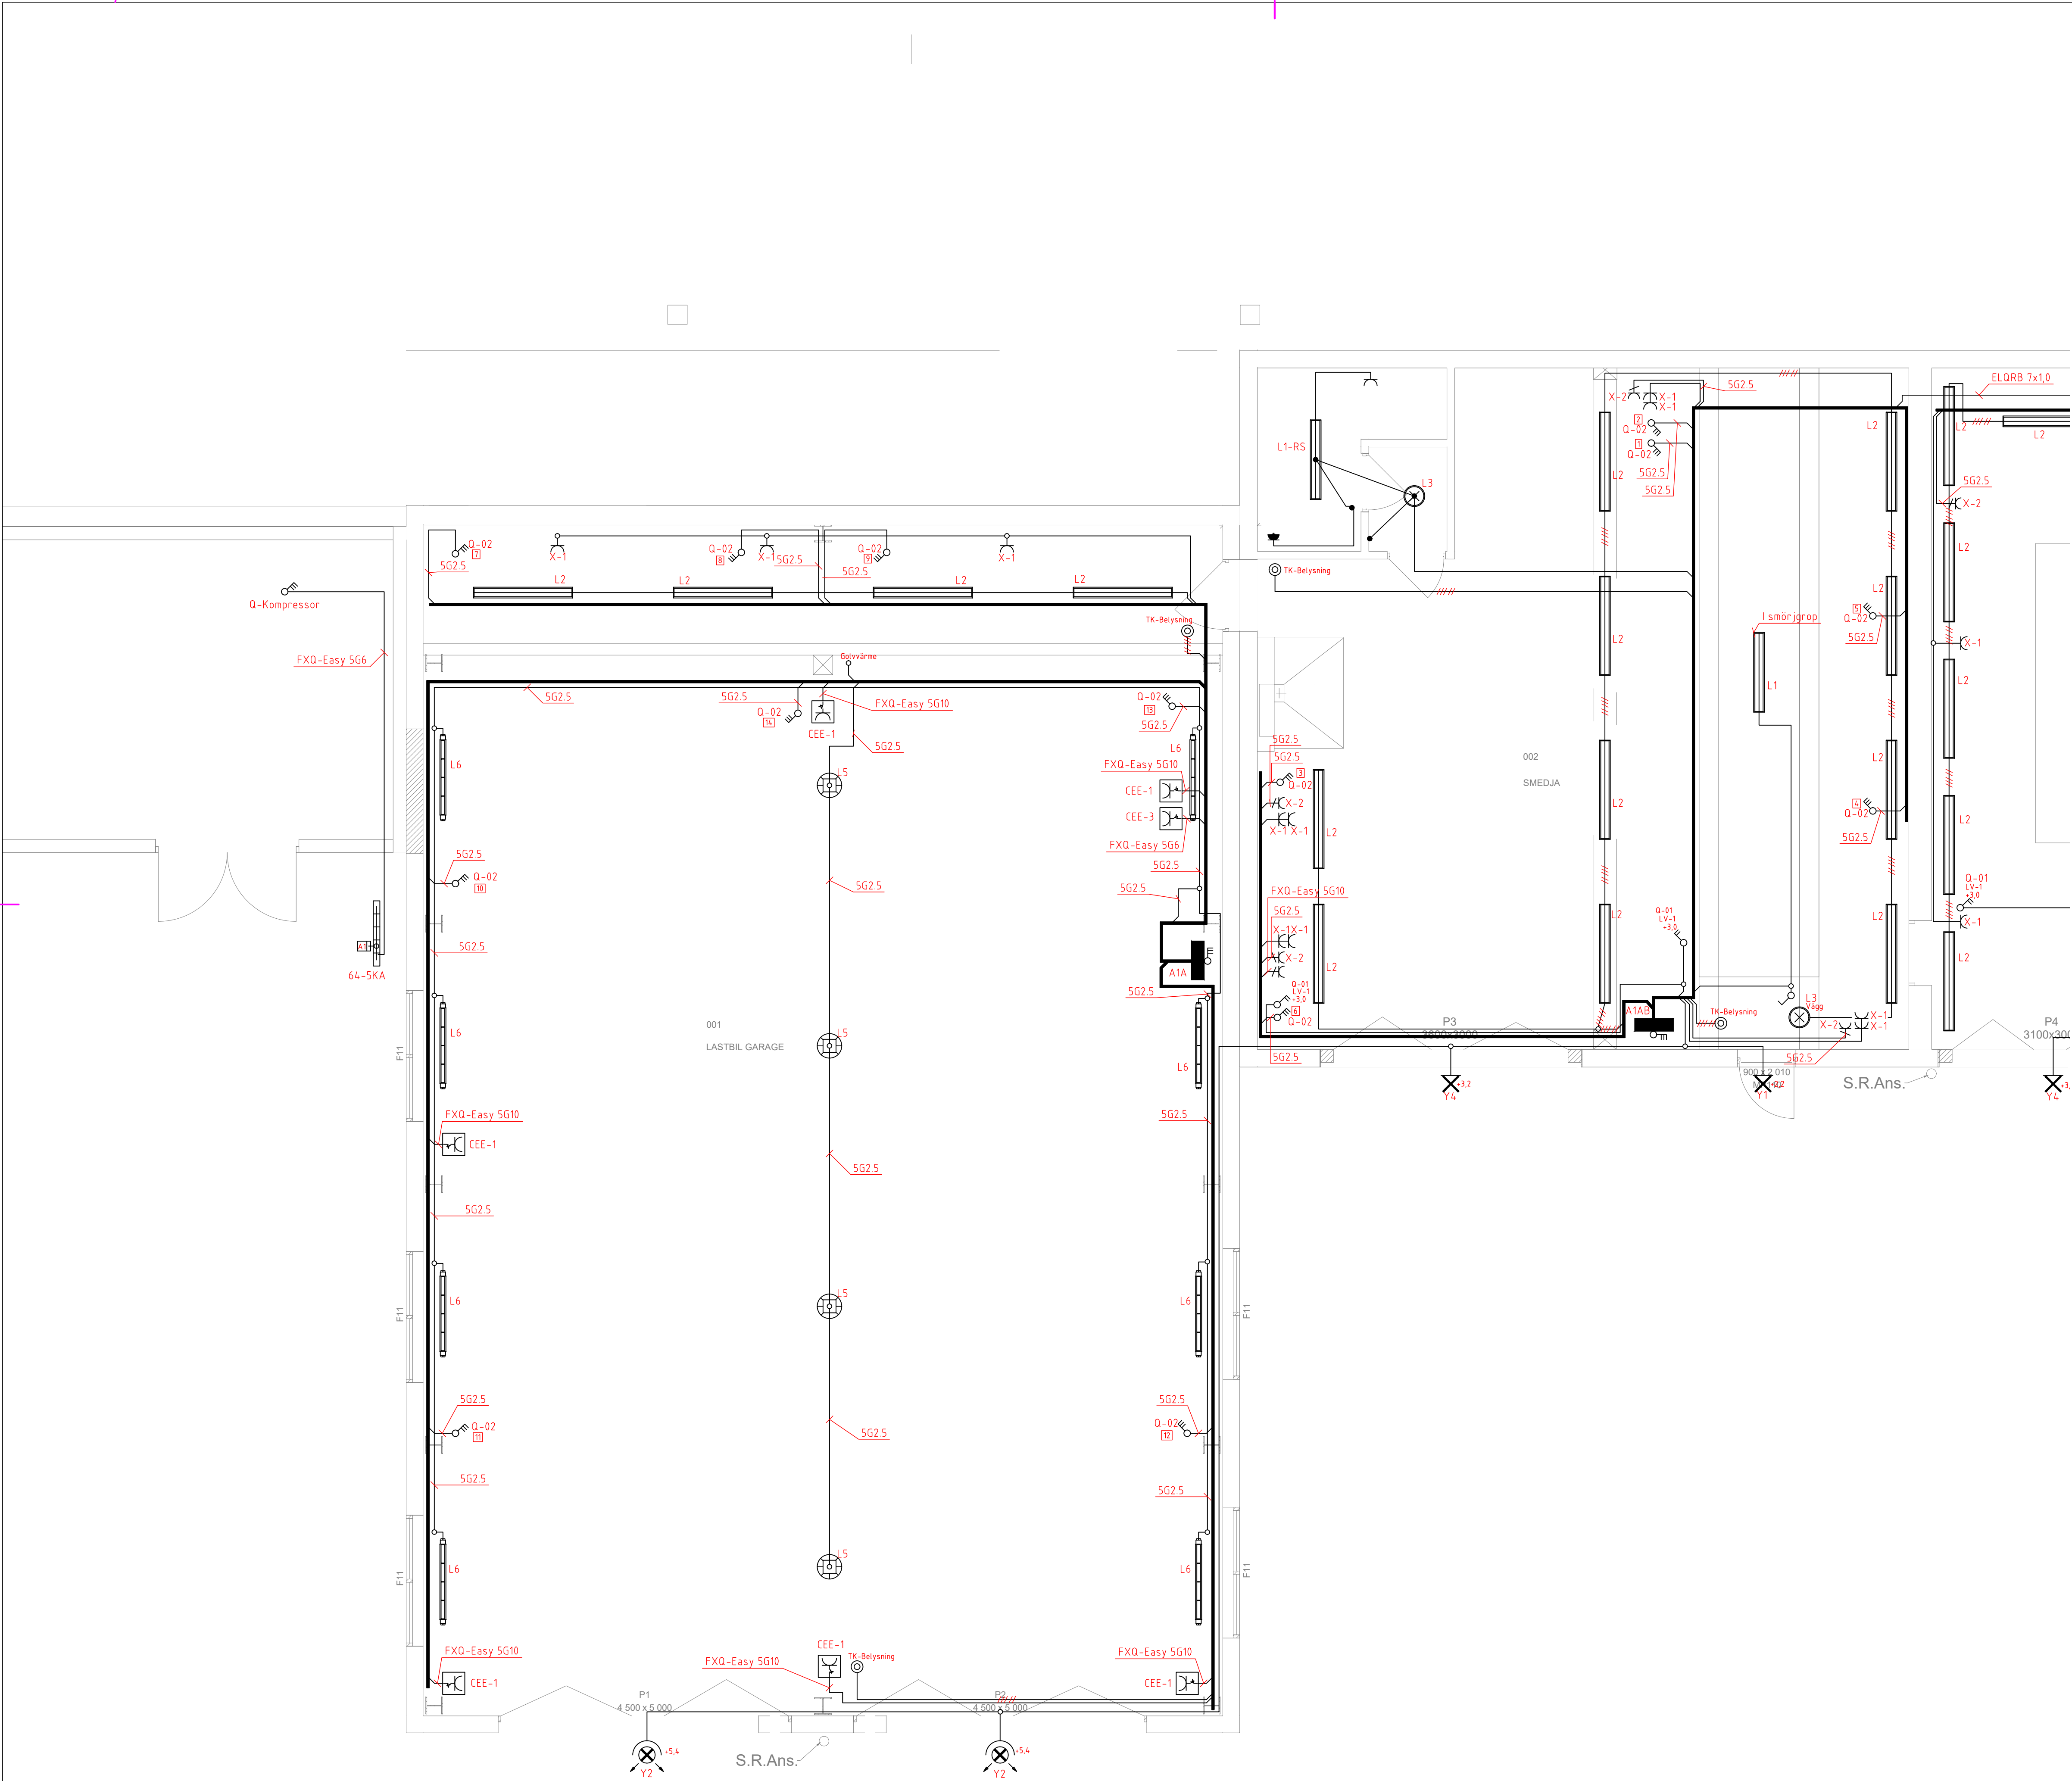

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div>EQK</div><div>ELTEKNIK</div><div><div>Byggnads 4, 750 04 LIMA</div><div>Telefon 070-573 99 79</div><div>Mail gunnar@eqk.se</div></div></div>				
UPPDRAG NR	232117	RITAD AV	HANDLÄGGARE	GK
DATUM	2024-03-08	ANSVARIG		
Vörderås 10:16 Kraft & belysning Plan 0 del 1				
SKALA	1:50	NUMMER	E-63-1-011	BET



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
 <p>Byggläge 4, 780 84 LIMA          Telefon 070-673 50 79          Mail gunnar@egk.se</p>				
UPPDRAG NR 232117		RITAD AV		HANDLÄGGARE GK
DATUM 2024-03-08		ANSVARIG		
Vörderås 10:16 Kraft & belysning Plan 0 del 2				
SKALA 1:50	NUMMER E-631-1-012			BET

FÖRKLARINGAR


Installationer enligt tillämplig Svensk Standard och gällande EI-föreskrifter.

Installationer sker med invändig förläggning.  
Strömbrytare +1,0, vägguttag +0,2 där ej annat anges.  
System typ Schneider Exxact  
Ledningar 3x1,5 där ej annat anges.  
Apparater invid varandra monteras i gemensam ram  
Elanslutning i tekniskrum placeras i samråd med VVS entreprenör.

1. Plejdstyrning kontor 3-fasskena
2. Hörnbox med 1-vägs uttag, timer för uttag samt tryckknapp för styrning av LED-list
3. Kronbrytare, knapp av/på för badrumsskåp, knapp med tryckdimmerfunktion
4. Strömbrytare och 1-vägs uttag i gemensam ram

- HB Hörnbox med 1-vägs uttag och elektronisk timer
- LU1 1-vägs vägguttag ovan tak för anslutning av hängarmatur
- TK Strömbrytare markerade med TK är tryckknappar
- AP-1 Anslutning belysning tvättställsskåp
- S1 Golvvärme storlek slinga enligt ritning och beskrivning
- Q-01 Arbetsbrytare 2-pol 10A
- Q-02 Arbetsbrytare 3-pol 16A
- Q-03 Arbetsbrytare 3-pol 25A
- X-1 Schneider Aqua Stark 2-vägs uttag IP44
- X-2 CEE 3/1-fas uttag 16A
- CEE 1 G-Box 01205-JFB E 24 688 03
- CEE 2 G-Box 6 6RCB16A E 24 688 11
- CEE 3 G-Box 00008-JFB E 24 688 01

- Siffror i fyrkant
1. Kallsåg
2. Fräs
3. Kapsåg
4. Pelarborr
5. Bänkslip
6. Utsugsfläkt
7. Bänkslip garage
8. Svarv 1
9. Svarv 2
10. Utsugsfläkt 1 garage
11. Utsugsfläkt 2 garage
12. Utsugsfläkt 3 garage
13. Travers
14. Hydraulpress

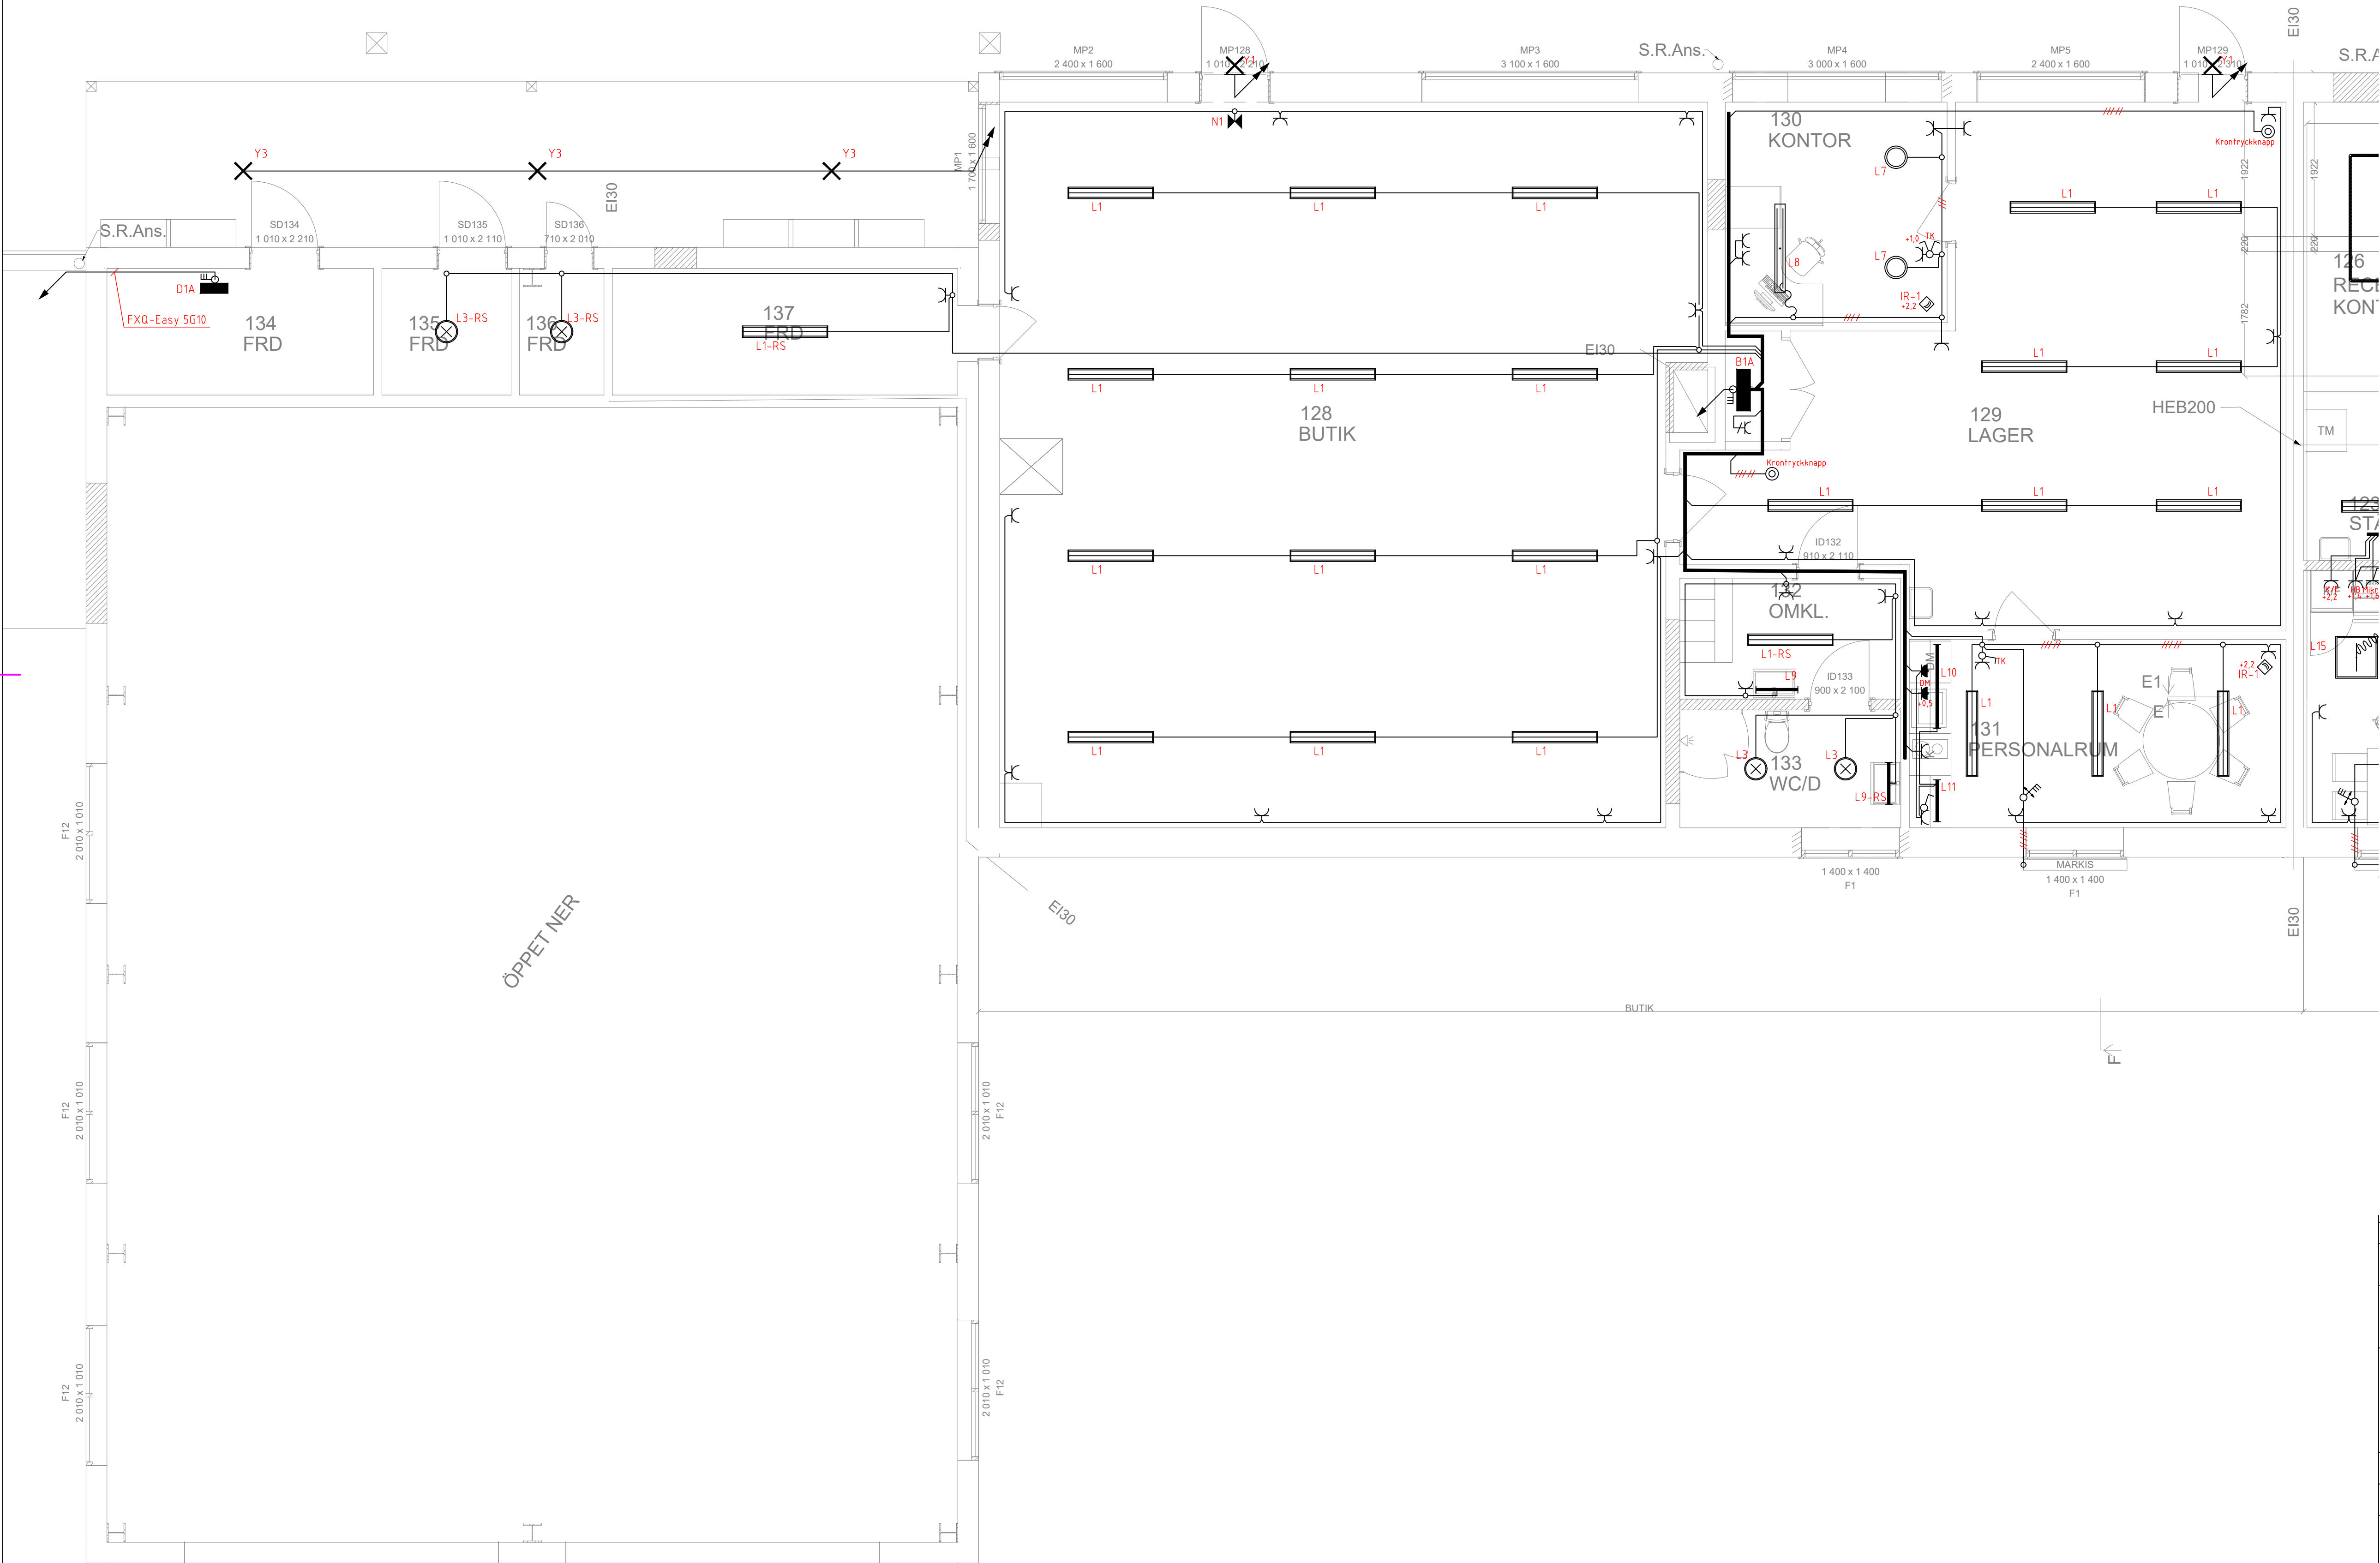

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div>ELTEKNIK</div><div>Byggnad 4, 750 04, LINA Telefon 070-573 99 79 Mail gunnar@elgk.se</div></div>				
UPPDRAG NR	232117	RITAD AV	HANDLÄGGARE	GK
DATUM	2024-03-08	ANSVARIG		
Vörderås 10:16 Kraft & belysning Plan 1 del 1				
SKALA	1:50	NUMMER	E-631-1-111	BET



BET	ANT	ANVÄNDNING AVSYR	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
				
Byggläge 4, 780 64 LIMA Telefon 070-573 99-79 Mail gunnar@eqg.se				
UPPDRAG NR 232117	RITAD AV		HANDLÄGGARE GK	
DATUM 2024-03-08	ANSVARIG			
Vörderås 10:16 Kraft & belysning Plan 1 del 2				
SKALA 1:50	NUMMER E-631-1-112			BET

FÖRKLARINGAR

Installationer enligt tillämplig Svensk Standard och gällande El-föreskrifter.

Installationer sker med invändig förläggning.  
Strömbrytare +1,0, vägguttag +0,2 där ej annat anges.  
System typ Schneider Exxact  
Ledningar 3x1,5 där ej annat anges.  
Apparater invid varandra monteras i gemensam ram  
Elanslutning i teknikrum placeras i samråd med VVS entreprenör.

1.

Plejdstyrning kontor 3-fasskena
2.

Hörnbox med 1-vägs uttag, timer för uttag samt tryckknapp för styrning av LED-list
3.

Kronbrytare, knapp av/på för badrumsskåp, knapp med tryckdimmerfunktion
4.

Strömbrytare och 1-vägs uttag i gemensam ram

- HB

Hörnbox med 1-vägs uttag och elektronisk timer
- LU1

1-vägs vägguttag ovan tak för anslutning av hängarmatur
- TK

Strömbrytare markerade med TK är tryckknappar
- AP-1

Anslutning belysning tvättställsskåp
- S1

Golvvärme storlek slinga enligt ritning och beskrivning
- Q-01

Arbetsbrytare 2-pol 10A
- Q-02

Arbetsbrytare 3-pol 16A
- Q-03

Arbetsbrytare 3-pol 25A
- X-1

Schneider Aqua Stark 2-vägs uttag IP44
- X-2

CEE 3/1-fas uttag 16A

- CEE 1

G-Box 01205-JFB E 24 688 03
- CEE 2

G-Box 6 6RCB16A E 24 688 11
- CEE 3

G-Box 00008-JFB E 24 688 01

- Siffror i fyrkant
1.

Kallsåg
2.

Fräs
3.

Kapsåg
4.

Pelarborr
5.

Bänkslip
6.

Utsugsfläkt
7.

Bänkslip garage
8.

Svarv 1
9.

Svarv 2
10.

Utsugsfläkt 1 garage
11.

Utsugsfläkt 2 garage
12.


Utsugsfläkt 3 garage
13.

Travers
14.

Hydraulpress

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div><div>EQK</div><div>ELTEKNIK</div></div><div><div>Byggnad 4, 750 04 LIMA</div><div>Telefon 070-573 99 79</div><div>Mail gunnar@eqk.se</div></div></div>				
UPPDRAG NR 232117		RITAD AV		HANDLÄGGARE GK
DATUM 2024-03-08		ANSVARIG		
Vörderås 10:16 Kraft & belysning Plan 2 del 1				
SKALA 1:50		NUMMER E-631-1-211		BET



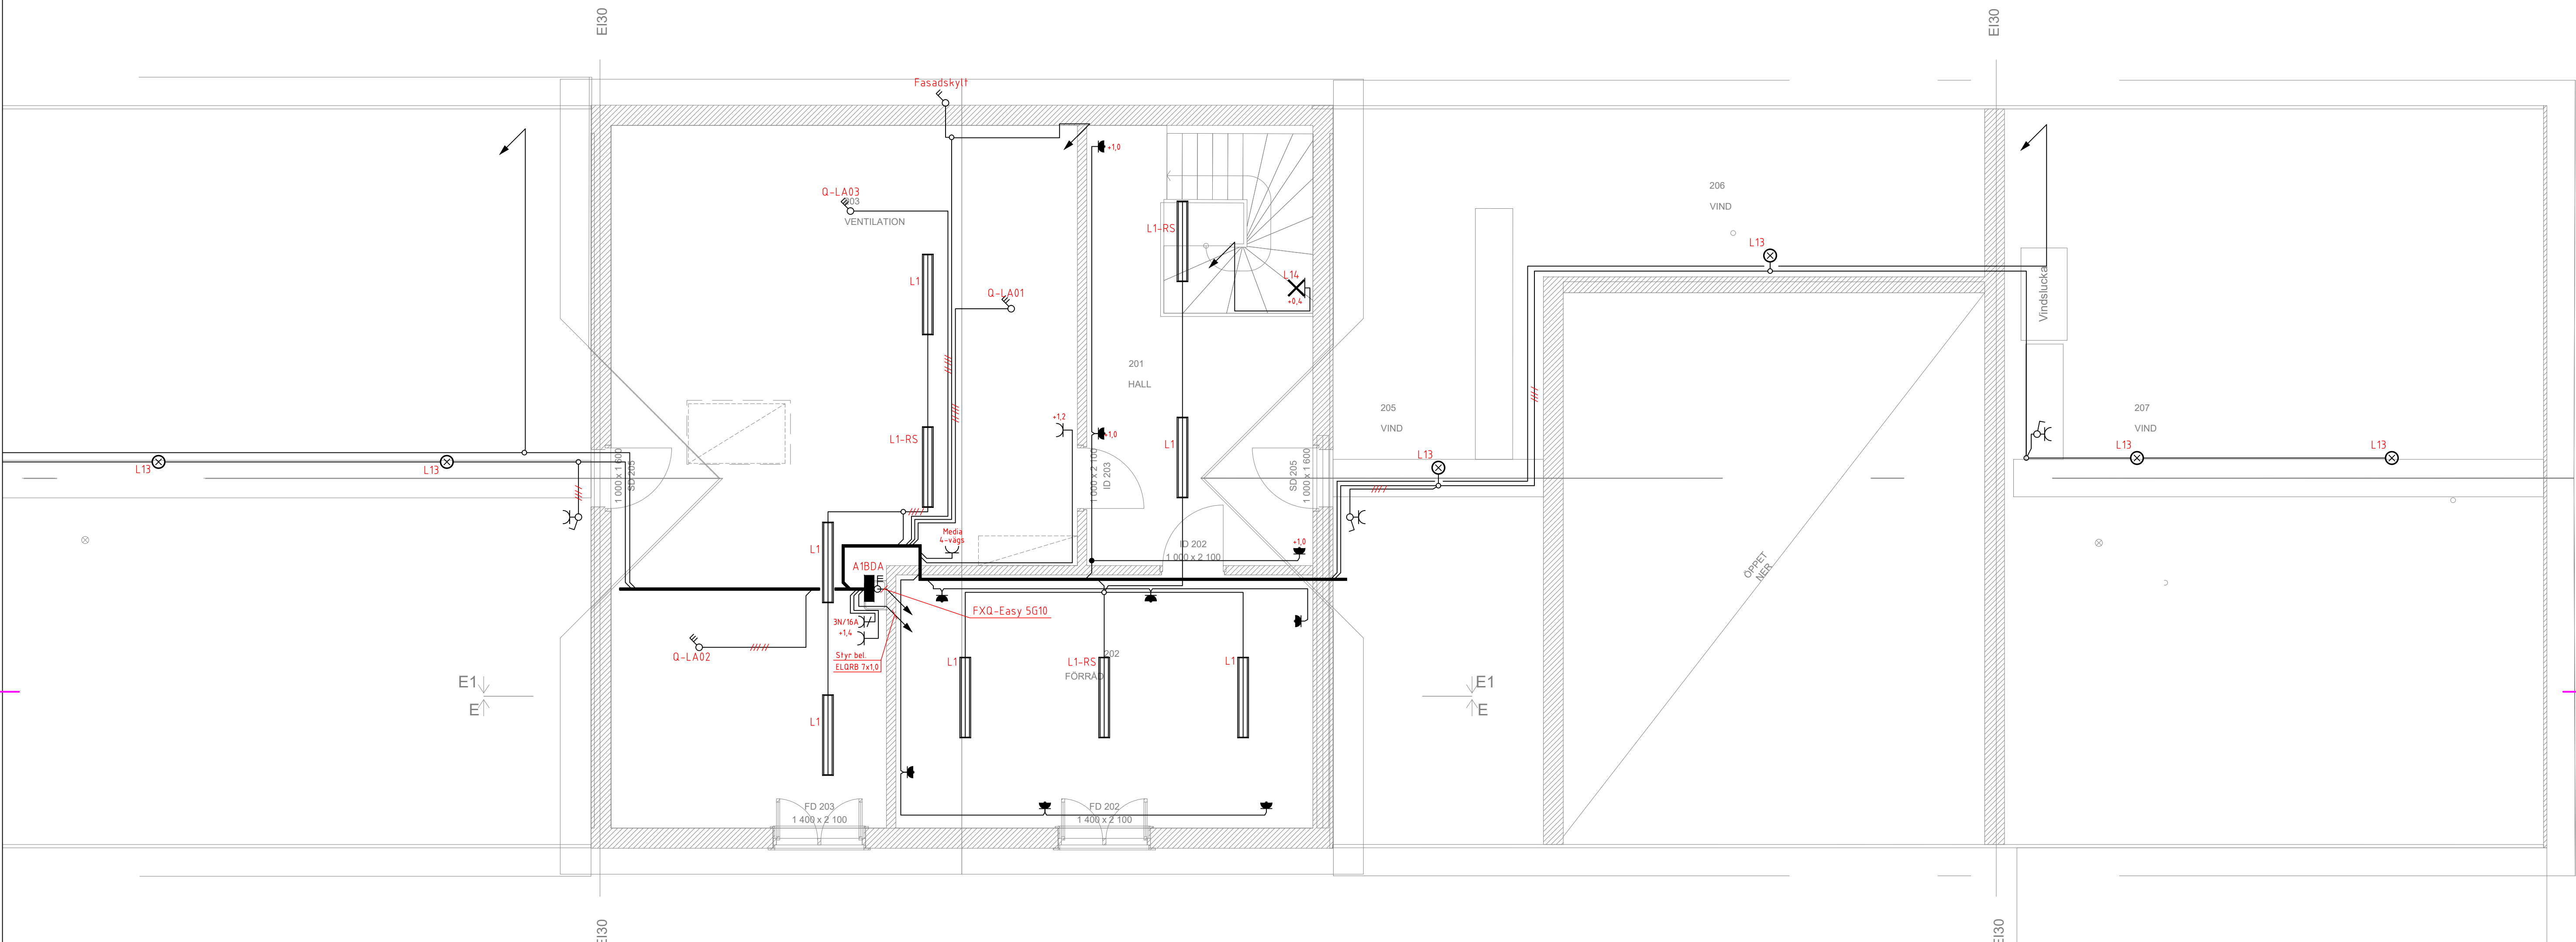

FÖRKLARINGAR

Installationer enligt tillämplig Svensk Standard och gällande EI-föreskrifter.

Installationer sker med invändig förläggning.  
Strömbrytare +1,0, vägguttag +0,2 där ej annat anges.  
System typ Schneider Exxact  
Ledningar 3x1,5 där ej annat anges.  
Apparater invid varandra monteras i gemensam ram  
Elanslutning i teknikrum placeras i samråd med VVS entreprenör.

- 1. Plejdestyrning kontor 3-fasskena
- 2. Hörnbox med 1-vägs uttag, timer för uttag samt tryckknapp för styrning av LED-list
- 3. Kronbrytare, knapp av/på för badrumsskåp, knapp med tryckdimmerfunktion
- 4. Strömbrytare och 1-vägs uttag i gemensam ram

- HB Hörnbox med 1-vägs uttag och elektronisk timer
- LU1 1-vägs vägguttag ovan tak för anslutning av hängarmatur
- TK Strömbrytare markerade med TK är tryckknappar
- AP-1 Anslutning belysning tvättställsskåp
- S1 Golvvärme storlek slinga enligt ritning och beskrivning
- Q-01 Arbetsbrytare 2-pol 10A
- Q-02 Arbetsbrytare 3-pol 16A
- Q-03 Arbetsbrytare 3-pol 25A
- X-1 Schneider Aqua Stark 2-vägs uttag IP44
- X-2 CEE 3/1-fas uttag 16A

- Siffror i fyrkant
- 1. Kallsåg
  - 2. Fräs
  - 3. Kapsåg
  - 4. Pelarborr
  - 5. Bänkslip
  - 6. Utsugsfläkt
  - 7. Bänkslip garage
  - 8. Svarv 1
  - 9. Svarv 2
  - 10. Utsugsfläkt 1 garage
  - 11. Utsugsfläkt 2 garage
  - 12. Utsugsfläkt 3 garage
  - 13. Travers
  - 14. Hydraulpress

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div></div><div>ELTEKNIK</div></div> <div>Byggnad 4, 750 04, LMA Telefon 070-573 99 79 Mail gunnar@eqk.se</div>				
UPPDRAG NR	232117	RITAD AV	HANDLÄGGARE	
DATUM	2024-03-08	ANSVARIG	GK	
Vörderås 10:16 Kraft & belysning Plan 2 del 2				
SKALA	1:50	NUMMER	E-631-1-212	BET

FÖRKLARINGAR

- AA01

AB01

AC01

AD01

AE01
- Dataskåp 600x600 Teknikrum plan 2

Mediadel i central lilla lgh

Mediadel i central stora lgh

Datastall butik

Datastall bilverkstad
- 71-01

71-02

71-12

71-22

71-32
- Utvändigt enkelt datauttag kat6

Utvändigt dubbelt datauttag kat6

Infällt dubbelt datauttag kat6

Datauttag dubbelt i Installationskanal kat6

Datauttag dubbelt i Golvbox kat6
- 67-01

67-02

67-03

67-04

67-05
- RWC-larm Dörrsignal +2,2

RWC-larm Aterställningsenhet + 0,8

RWC-larm Signaltryckknapp +0,2

RWC-larm Signaluttag +0,55

Trafo RWC-larm
- 25-X01

25-X02

25-X03

FL-1
- 3st 10pars plint i kapsling

1st 10pars plint i kapsling

1st 10pars plint i kapsling

Fastighetslarmcentral Rutab LAN 63 med nätdel
- 25-

-25.1-

-67-

-71.1-


-71.2-
- EQQXB 1x4x0,5

EQQXB 10x2x0,5


EQQXB 1x4x0,5

Datakabel kat 6 U/UTP

2//Datakabel kat 6 U/UTP

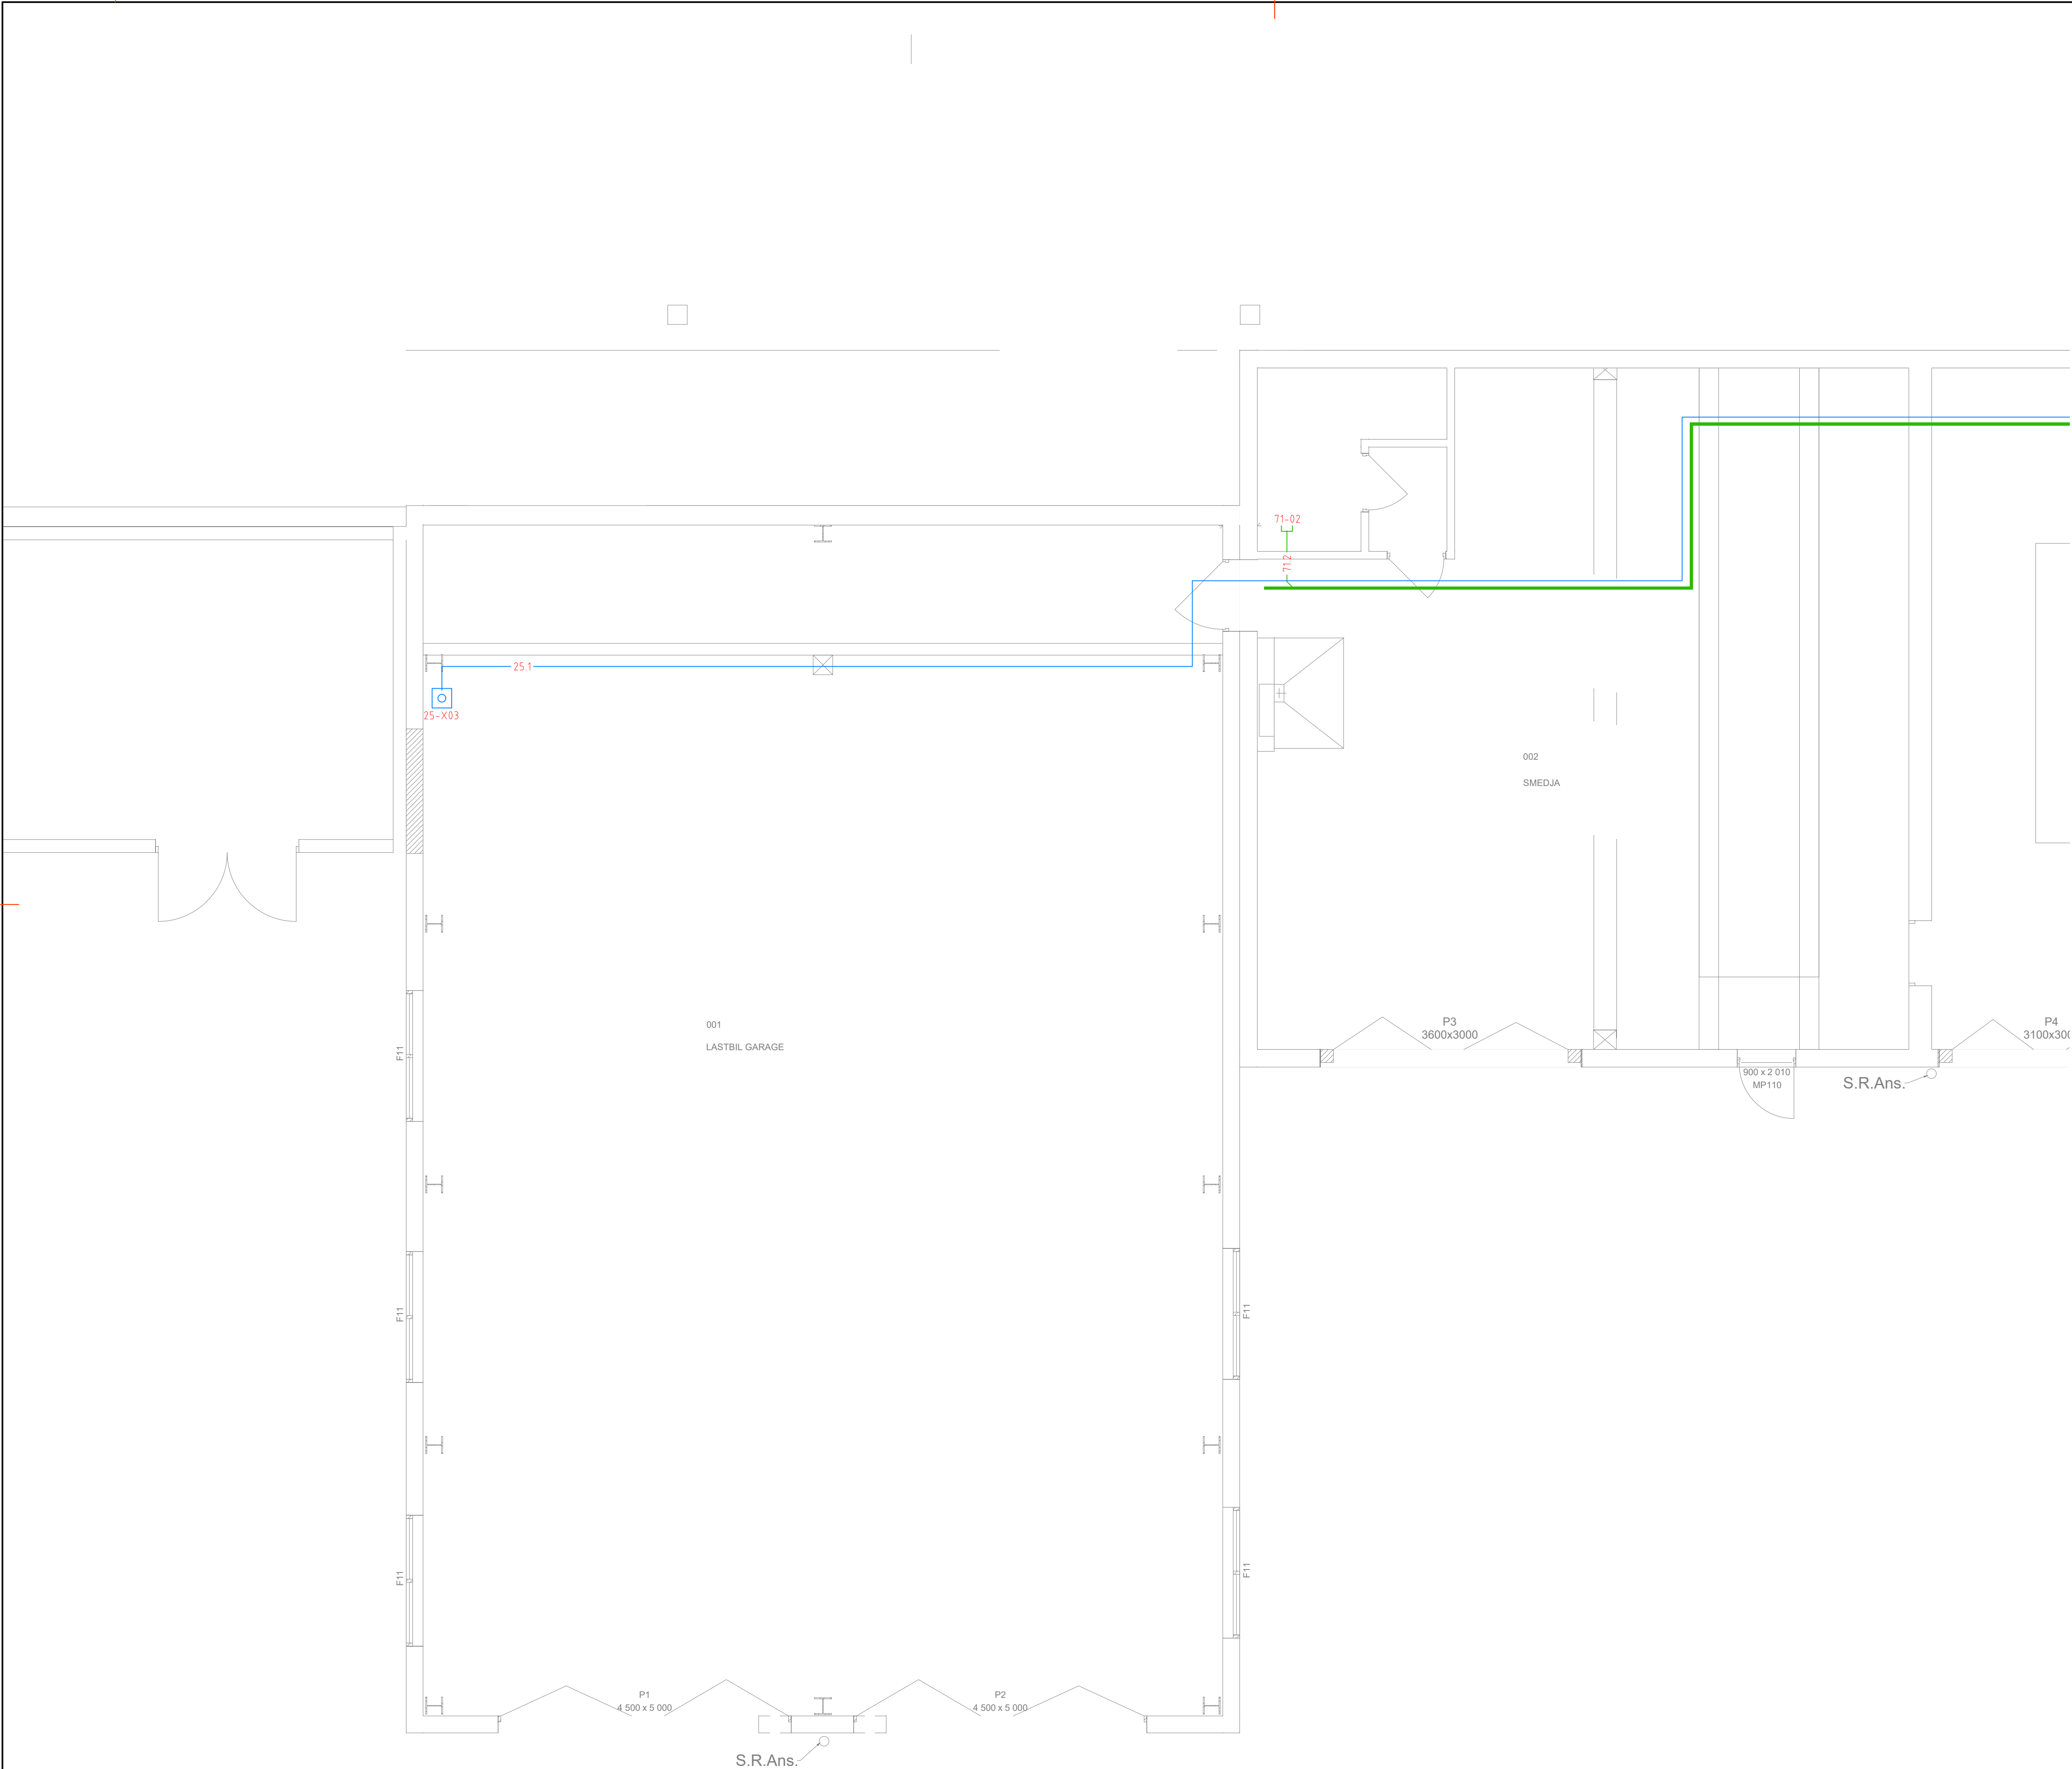

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div></div><div>ELTEKNIK</div></div> <div>Byggnad 4, 750 04 LUMA Telefon 070-573 99 79 Mail gunnar@eqk.se</div>				
UPPDRAG NR 232117		RITAD AV	HANDLÄGGARE GK	
DATUM 2024-03-08		ANSVARIG		
Vörderås 10:16 Tele, data Plan 0 del 1				
SKALA 1:50		NUMMER E-64-1-011		BET

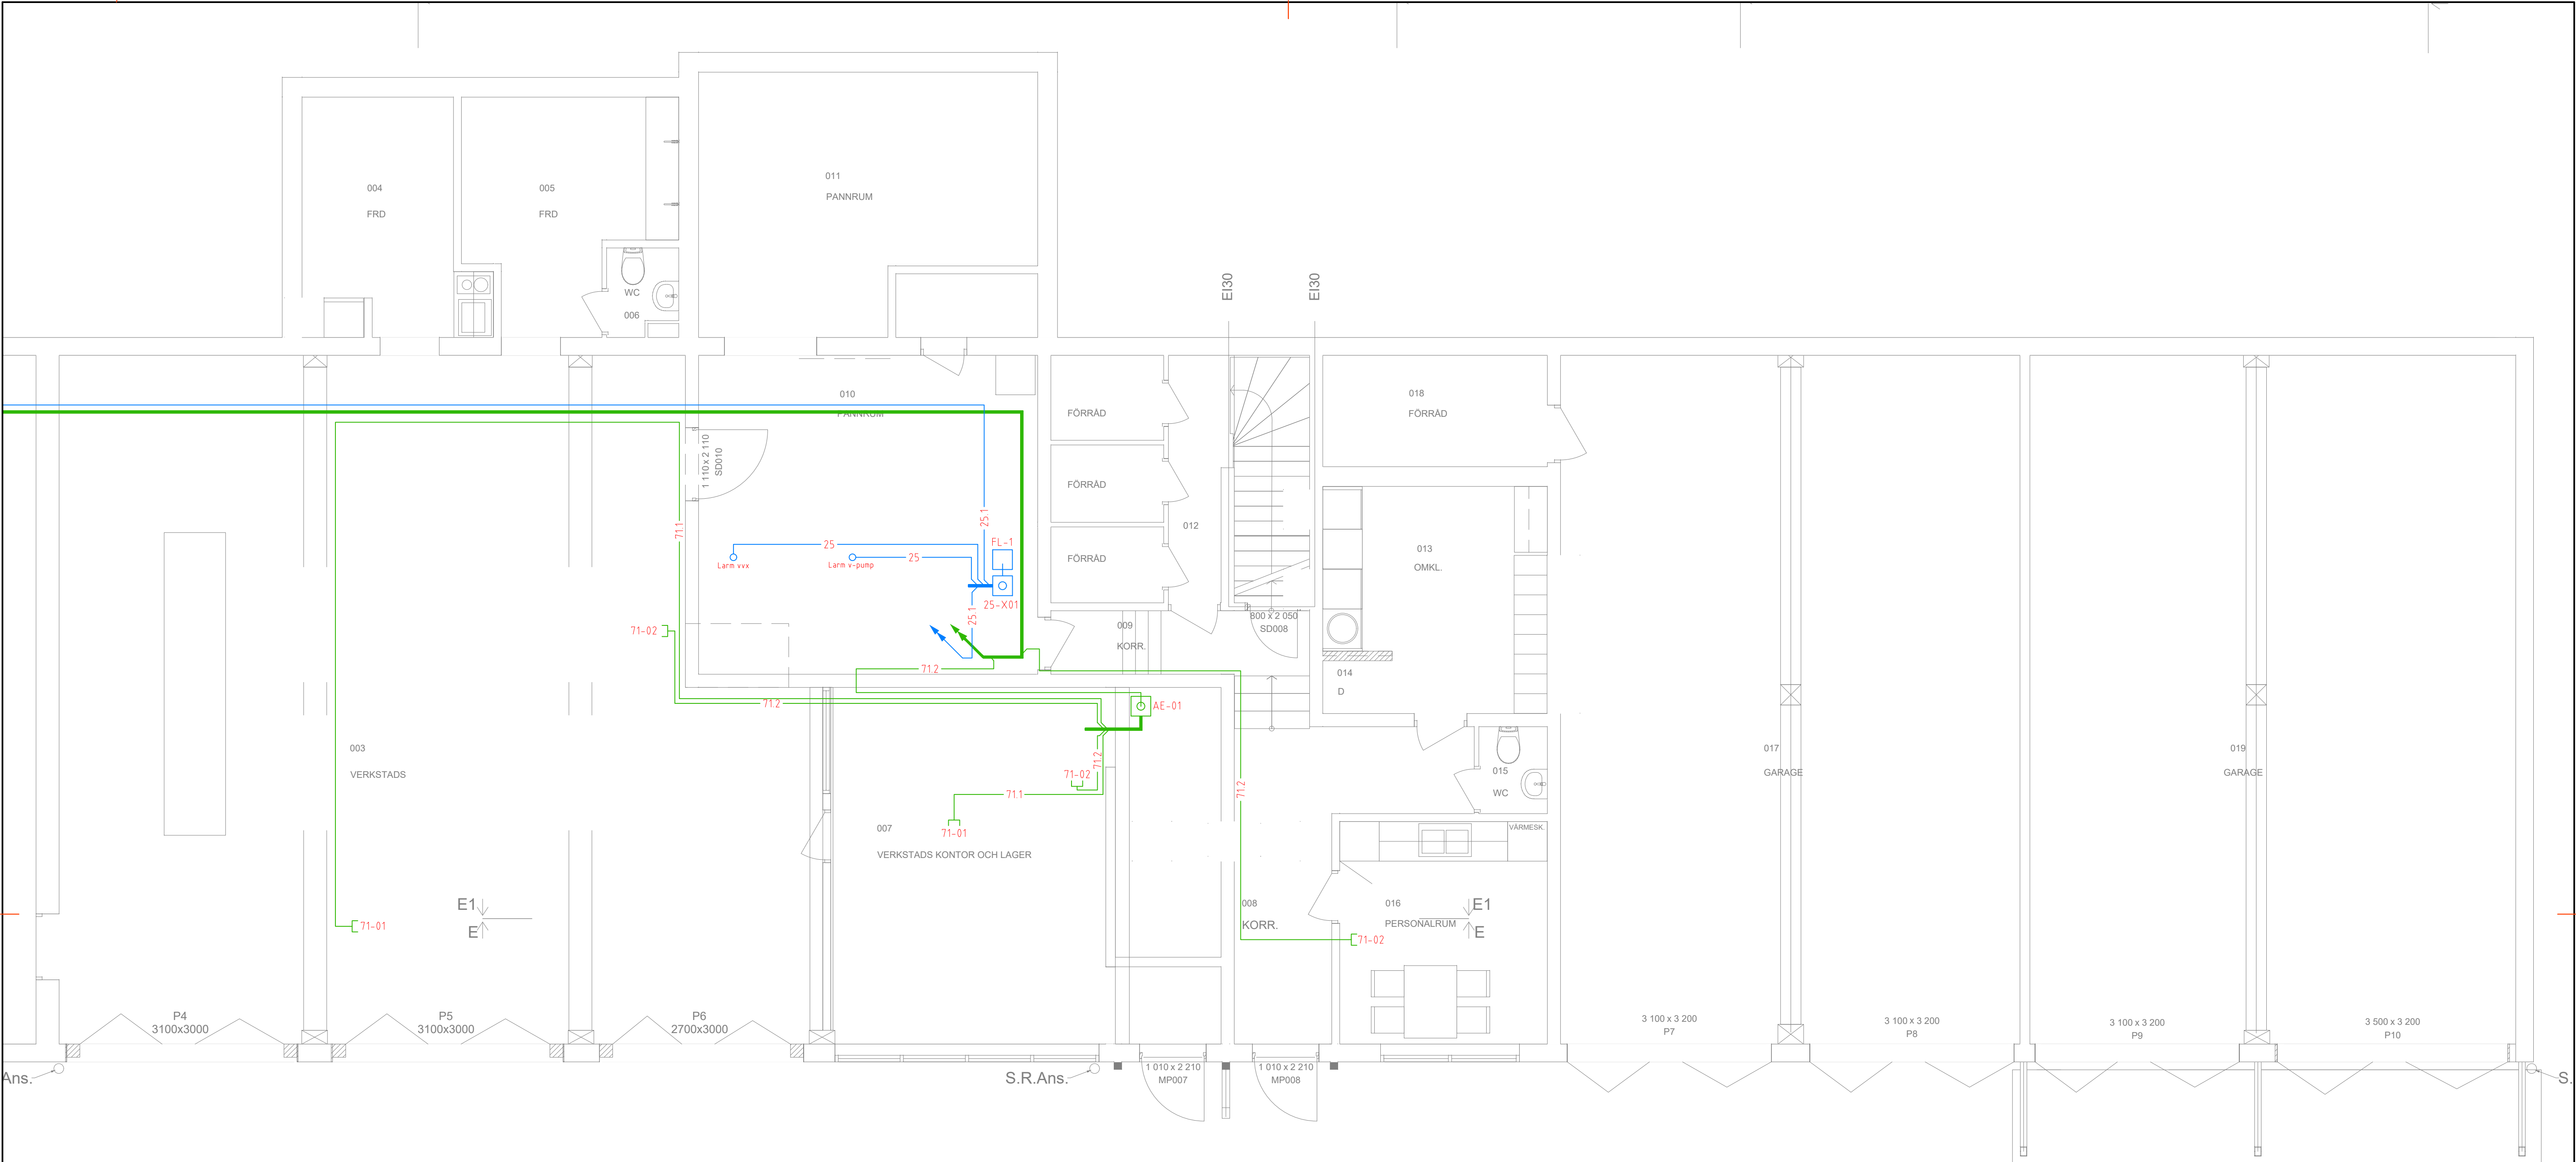

FÖRKLARINGAR

- AA01

Dataskåp 600x600 Teknikrum plan 2
- AB01

Mediadel i central lilla lgh
- AC01

Mediadel i central stora lgh
- AD01

Dataställ butik
- AE01

Dataställ bilverkstad
- 71-01

Utvändigt enkelt datauttag kat6
- 71-02

Utvändigt dubbelt datauttag kat6
- 71-12

Infällt dubbelt datauttag kat6
- 71-22

Datauttag dubbelt i Installationskanal kat6
- 71-32

Datauttag dubbelt i Golvbox kat6
- 67-01

RWC-larm Dörrsignal +2,2
- 67-02

RWC-larm Återställningsenhet + 0,8
- 67-03

RWC-larm Signaltryckknapp +0,2
- 67-04

RWC-larm Signalluttag +0,55
- 67-05

Trafo RWC-larm
- 25-X01

3st 10pars plint i kapsling
- 25-X02

1st 10pars plint i kapsling
- 25-X03

1st 10pars plint i kapsling
- FL-1

Fastighetslarmcentral Rutab LAN 63 med nätdel
- 25-

EQQXB 1x4x0,5
- 25.1-

EQQXB 10x2x0,5
- 67-

EQQXB 1x4x0,5
- 71.1-

Datakabel kat 6 U/UTP
- 71.2-

2//Datakabel kat 6 U/UTP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div><div>EQK</div><div>ELTEKNIK</div></div><div><div>Byggnad 4, 750 04 LIMA</div><div>Telefon 070-573 99 79</div><div>Mail gunnar@eqk.se</div></div></div>				
UPPDRAG NR	232117	RITAD AV	HANDLÄGGARE	
DATUM	2024-03-08	ANSVARIG	GK	
Vörderås 10:16				
Tele, data				
Plan 0 del 2				
SKALA	1:50	NUMMER	E-64-1-012	BET

FÖRKLARINGAR


- AA01      Dataskåp 600x600 Teknikrum plan 2  
AB01      Mediadel i central lilla lgh  
AC01      Mediadel i central stora lgh  
AD01      Datastall butik  
AE01      Datastall bilverkstad

- 71-01      Utvändigt enkelt datauttag kat6  
71-02      Utvändigt dubbelt datauttag kat6  
71-12      Infällt dubbelt datauttag kat6  
71-22      Datauttag dubbelt i Installationskanal kat6  
71-32      Datauttag dubbelt i Golvbox kat6

- 67-01      RWC-larm Dörrsignal +2,2  
67-02      RWC-larm Aterställningsenhet + 0,8  
67-03      RWC-larm Signaltryckknapp +0,2  
67-04      RWC-larm Signaluttag +0,55  
67-05      Trafo RWC-larm


- 25-X01      3st 10pars plint i kapsling  
25-X02      1st 10pars plint i kapsling  
25-X03      1st 10pars plint i kapsling  
FL-1      Fastighetslarmcentral Rutab LAN 63 med nätdel

- 25-      EQQXB 1x4x0,5  
-25.1-      EQQXB 10x2x0,5  
-67-      EQQXB 1x4x0,5  
-71.1-      Datakabel kat 6 U/UTP  
-71.2-      2//Datakabel kat 6 U/UTP

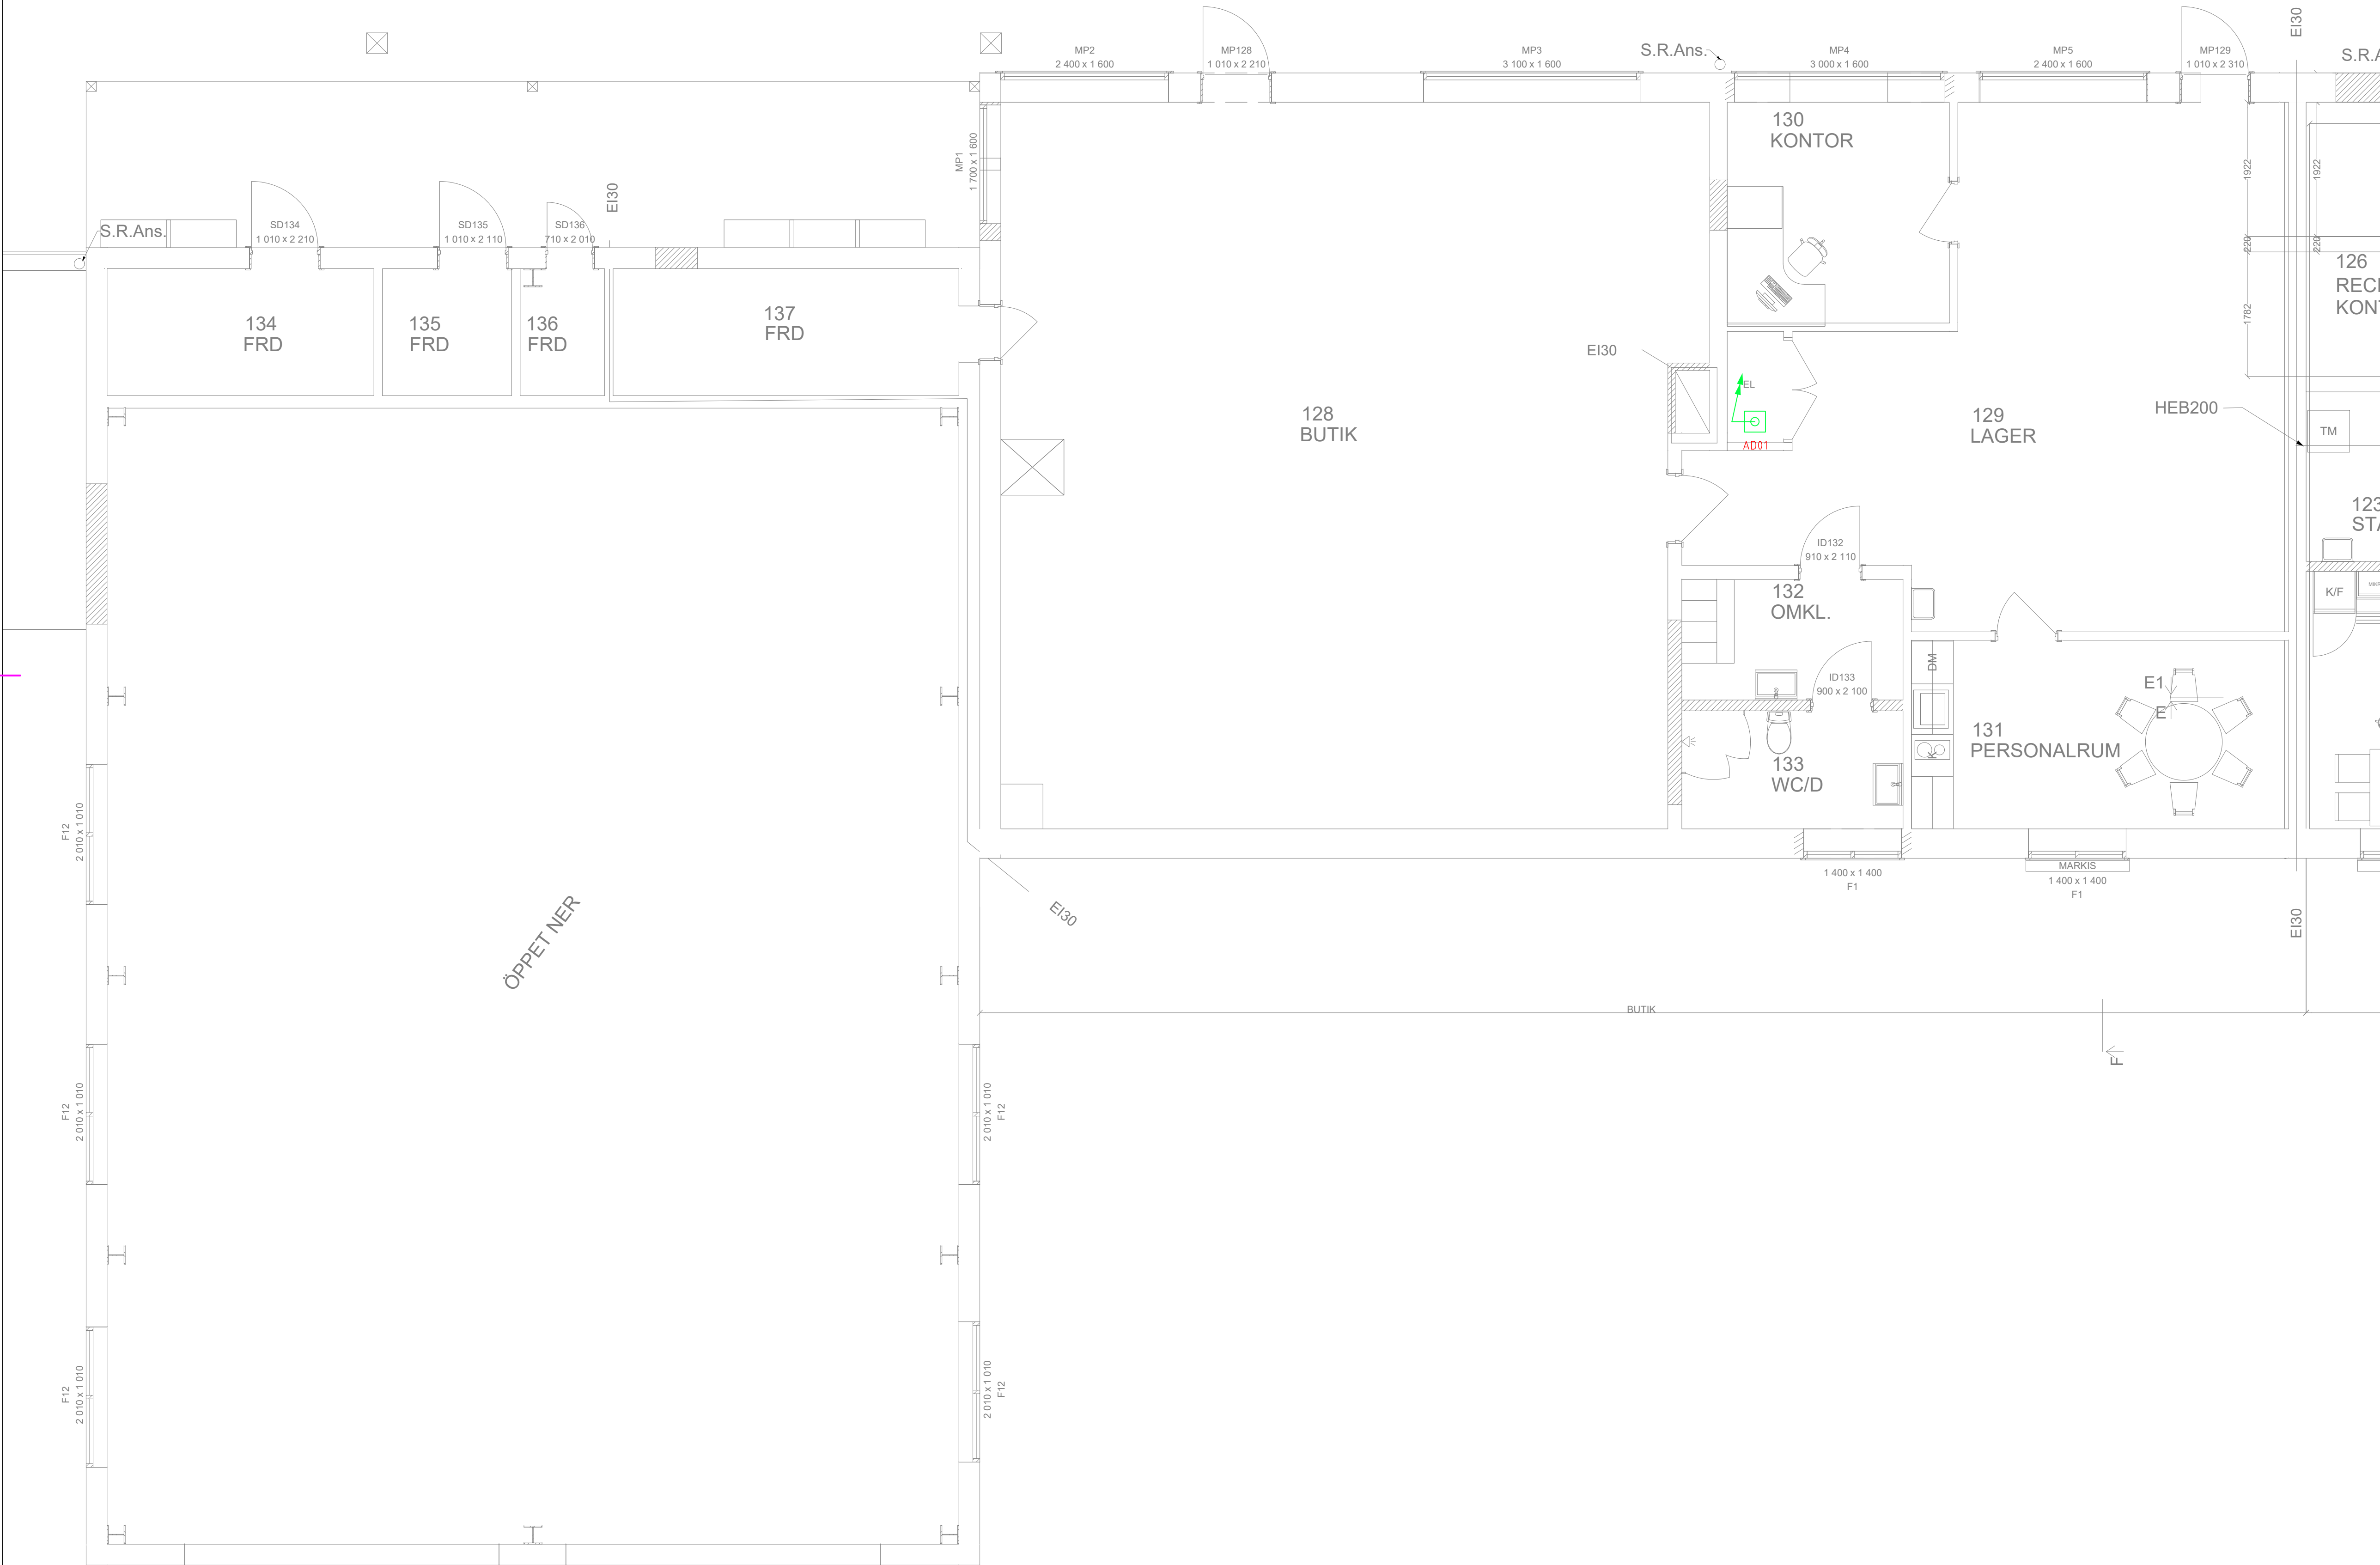

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div><div>EQK</div><div>ELTEKNIK</div></div><div><div>Byggnad 4, 790 04 LUMA</div><div>Telefon 070-573 99 79</div><div>Mail gunnar@eqk.se</div></div></div>				
UPPDRAG NR	232117	RITAD AV	ANDRÄTTAD AV	HANDLÄGGARE
DATUM	2024-03-08	ANSVARIG		GK
Vörderås 10:16				
Tele. data				
Plan 1 del 1				
SKALA	1:50	NUMMER	E-64-1-111	BET



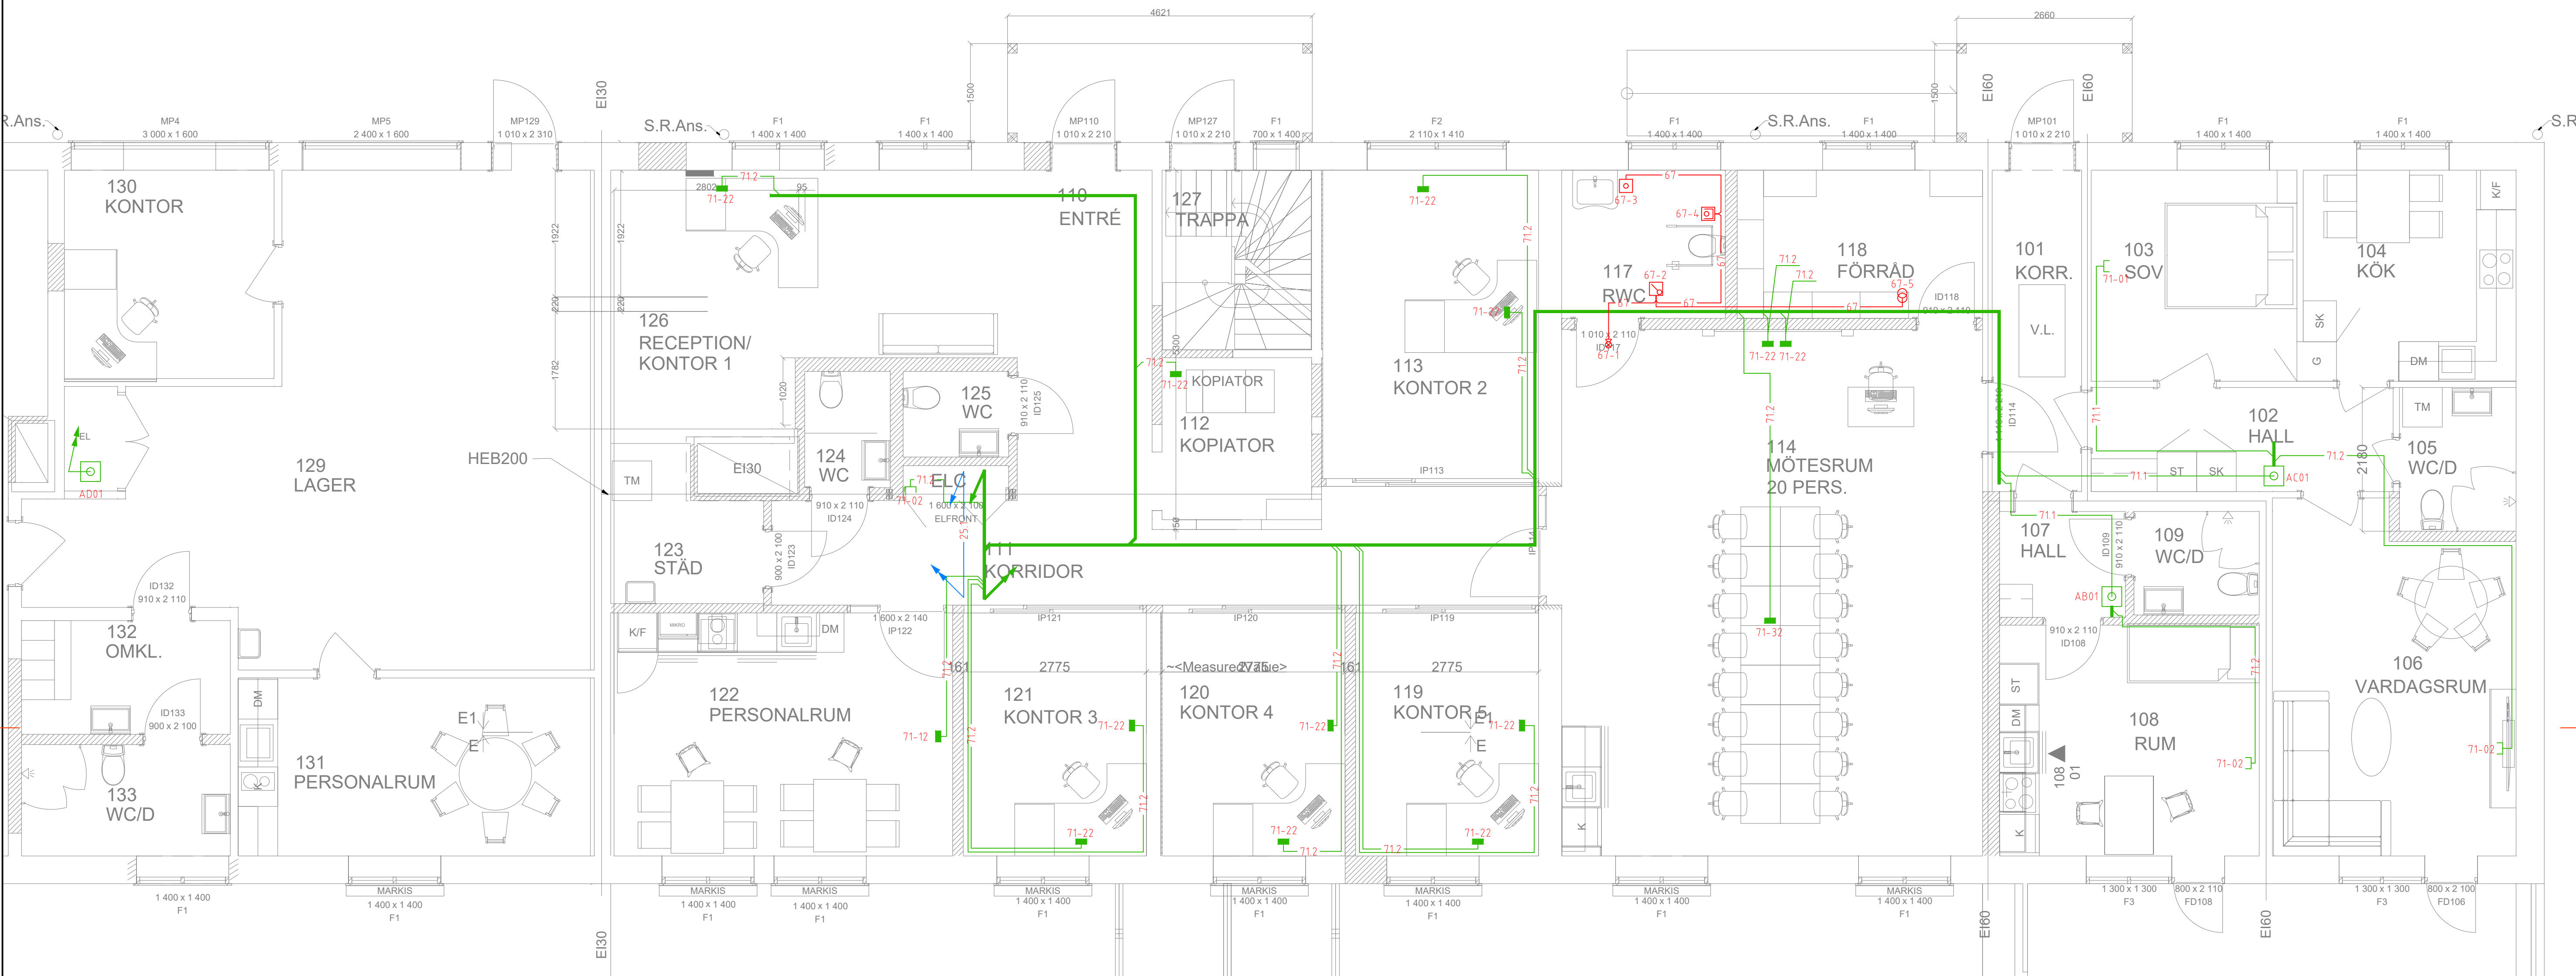

FÖRKLARINGAR

- AA01

Datskåp 600x600 Teknikrum plan 2
- AB01

Mediadel i central illia lgh
- AC01

Mediadel i central stora lgh
- AD01

Dataställ butik
- AE01

Dataställ bilverkstad
- 71-01

Utvändigt enkelt datauttag kat6
- 71-02

Utvändigt dubbelt datauttag kat6
- 71-12

Infällt dubbelt datauttag kat6
- 71-22

Datauttag dubbelt i Installationskanal kat6
- 71-32

Datauttag dubbelt i Golvbox kat6
- 67-01

RWC-larm Dörrsignal +2,2
- 67-02

RWC-larm Återställningsenhet + 0,8
- 67-03

RWC-larm Signaltryckknapp +0,2
- 67-04

RWC-larm Signaluttag +0,55
- 67-05

Trafo RWC-larm
- 25-X01

3st 10pars plint i kapsling
- 25-X02

1st 10pars plint i kapsling
- 25-X03

1st 10pars plint i kapsling
- FL-1

Fastighetslarmcentral Rutab LAN 63 med nätadel
- 25-

EQQXB 1x4x0,5
- 25.1-

EQQXB 10x2x0,5
- 67-

EQQXB 1x4x0,5
- 71.1-

Datakabel kat 6 U/UTP
- 71.2-

2//Datakabel kat 6 U/UTP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div><div>EQK</div><div>ELTEKNIK</div></div><div><div>Byggnad 4, 750 04 LINA</div><div>Telefon 070-573 99 79</div><div>Mail gunnar@eqk.se</div></div></div>				
UPPDRAG NR	232117	RITAD AV	HANDLÄGGARE	GK
DATUM	2024-03-08	ANSVARIG		
Vörderås 10:16 Tele. data Plan 1 del 2				
SKALA	1:50	NUMMER	E-64-1-112	BET



FÖRKLARINGAR

- AA01

AB01

AC01

AD01

AE01
- Dataskåp 600x600 Teknikrum plan 2

Mediadel i central lilla lgh

Mediadel i central stora lgh

Datastall butik

Datastall bilverkstad
- 71-01

71-02

71-12

71-22

71-32
- Utvändigt enkelt datauttag kat6

Utvändigt dubbelt datauttag kat6

Infällt dubbelt datauttag kat6

Datauttag dubbelt i Installationskanal kat6

Datauttag dubbelt i Golvbox kat6
- 67-01

67-02

67-03

67-04

67-05
- RWC-larm Dörrsignal +2,2

RWC-larm Aterställningsenhet + 0,8

RWC-larm Signaltryckknapp +0,2

RWC-larm Signaluttag +0,55

Trafo RWC-larm
- 25-X01

25-X02

25-X03

FL-1
- 3st 10pars plint i kapsling

1st 10pars plint i kapsling

1st 10pars plint i kapsling

Fastighetslarmcentral Rutab LAN 63 med nätbel
- 25-

-25.1-

-67-

-71.1-


-71.2-
- EQQXB 1x4x0,5

EQQXB 10x2x0,5


EQQXB 1x4x0,5

Datakabel kat 6 U/UTP

2//Datakabel kat 6 U/UTP



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div><div></div><div>ELTEKNIK</div></div><div><div>Byggnad 4, 790 04 LIMA</div><div>Telefon 070-573 99 79</div><div>Mail gunnar@egk.se</div></div></div>				
UPPDRAG NR 232117		RITAD AV		HANDLÄGGARE GK
DATUM 2024-03-08		ANSVARIG		
Vörderås 10:16 Tele, data Plan 2 del 1				
SKALA 1:50		NUMMER E-64-1-211		BET

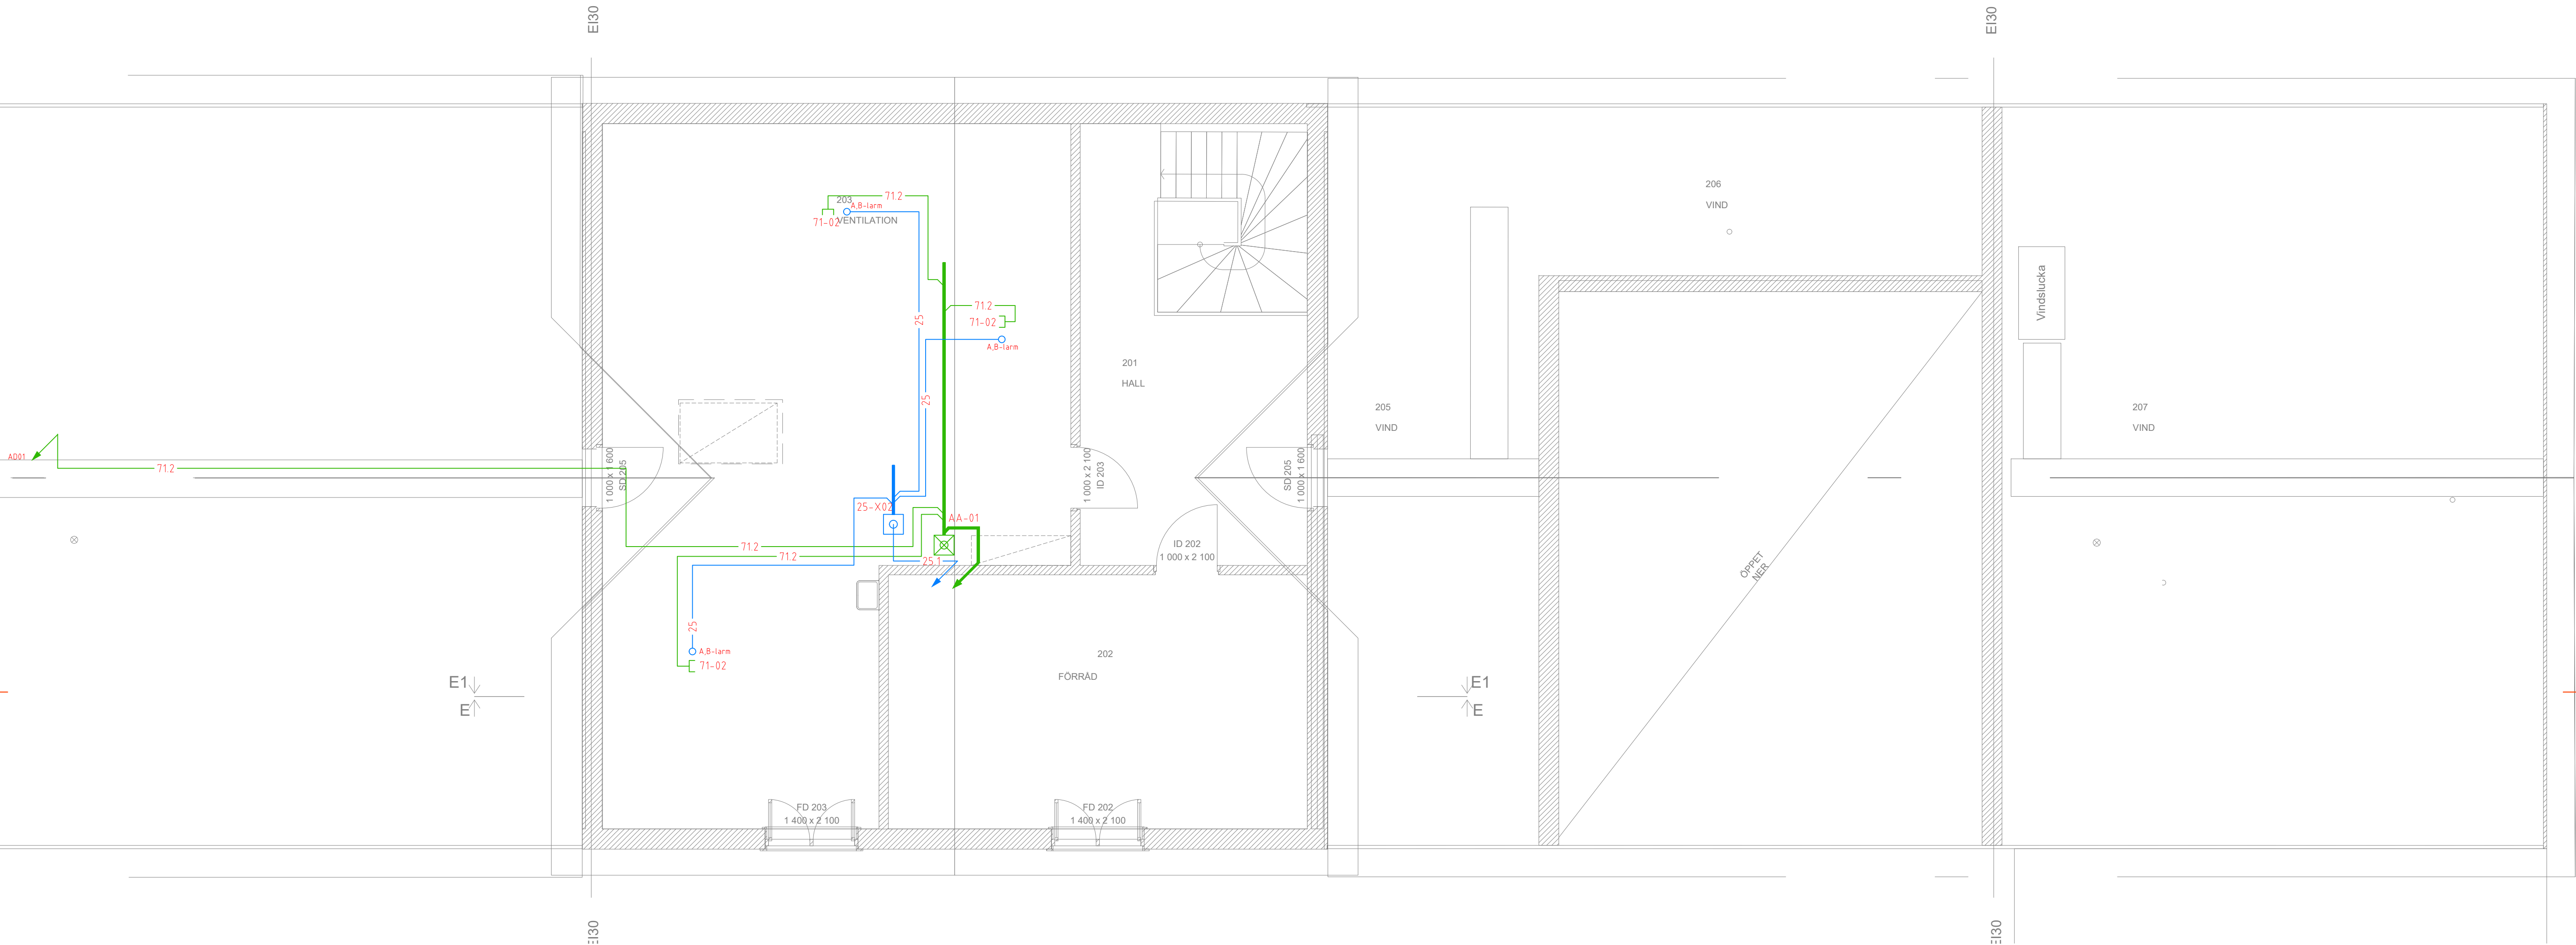

FÖRKLARINGAR

- AA01

Dataskåp 600x600 Teknikrum plan 2
- AB01

Mediadel i central illia lgh
- AC01

Mediadel i central stora lgh
- AD01

Dataställ butik
- AE01

Dataställ bilverkstad
- 71-01

Utvändigt enkelt datauttag kat6
- 71-02

Utvändigt dubbelt datauttag kat6
- 71-12

Infällt dubbelt datauttag kat6
- 71-22

Datauttag dubbelt i Installationskanal kat6
- 71-32

Datauttag dubbelt i Golvbox kat6
- 67-01

RWC-larm Dörrsignal +2,2
- 67-02

RWC-larm Återställningsenhet + 0,8
- 67-03

RWC-larm Signaltryckknapp +0,2
- 67-04

RWC-larm Signalluttag +0,55
- 67-05

Trafo RWC-larm
- 25-X01

3st 10pars plint i kapsling
- 25-X02

1st 10pars plint i kapsling
- 25-X03

1st 10pars plint i kapsling
- FL-1

Fastighetslarmcentral Rutab LAN 63 med nätadel
- 25-

EQQXB 1x4x0,5
- 25.1-

EQQXB 10x2x0,5
- 67-

EQQXB 1x4x0,5
- 71.1-

Datakabel kat 6 U/UTP
- 71.2-

2//Datakabel kat 6 U/UTP

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
ÖSTVALLA 125				
<div><div><div></div><div>ELTEKNIK</div></div><div><div>Byggnad 4, 750 04, LIMA</div><div>Telefon 070-573 99 79</div><div>Mail gunnar@eqk.se</div></div></div>				
UPPDRAG NR 232117		RITAD AV		HANDLÄGGARE GK
DATUM 2024-03-08		ANSVARIG		
Vörderås 10:16 Tele, data Plan 2 del 2				
SKALA 1:50	NUMMER E-64-1-212			BET