


KÄLLARPLAN

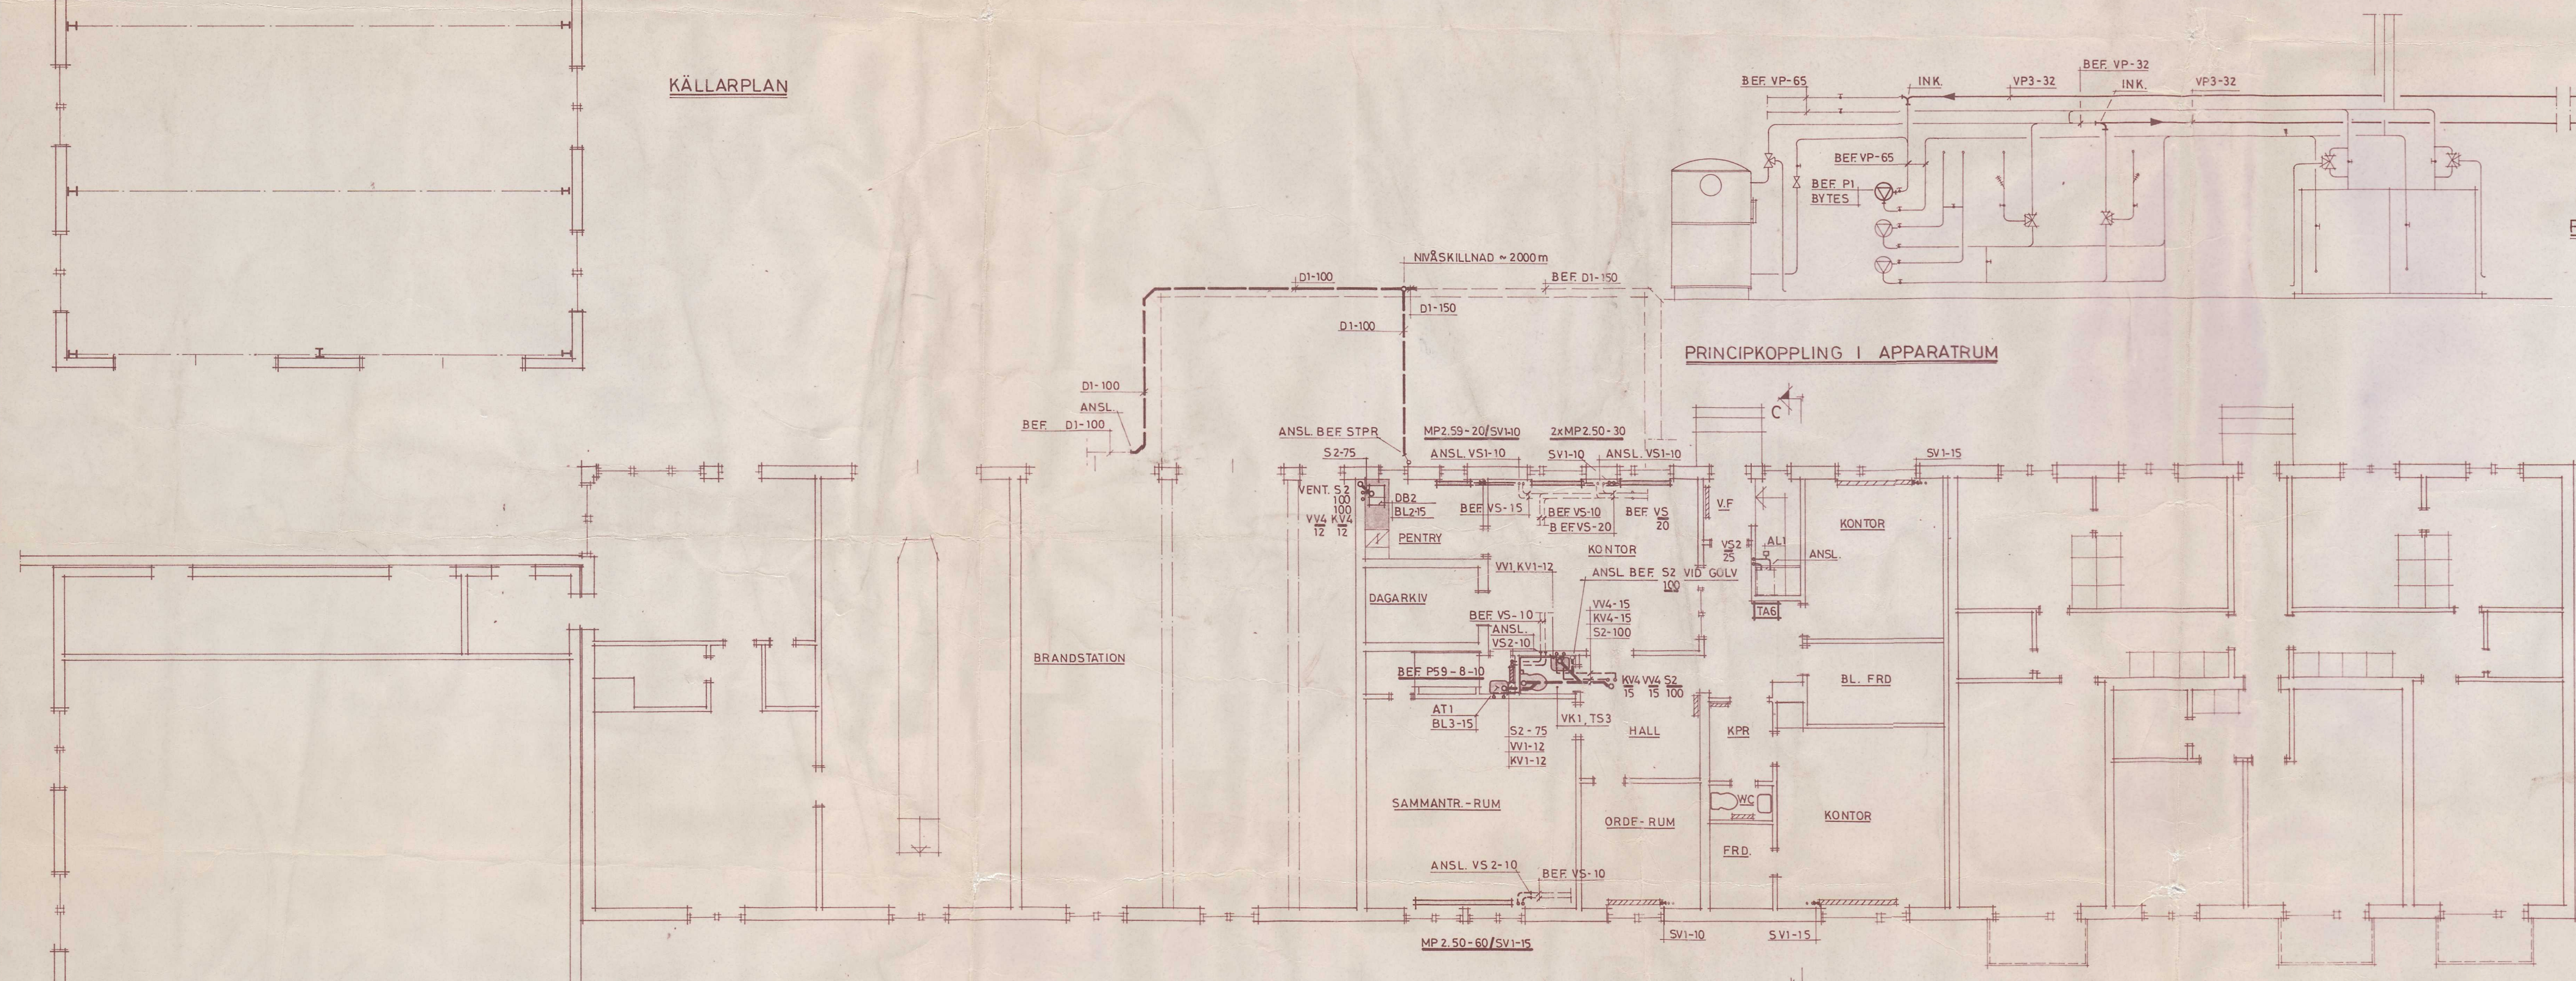

BOTTENPLAN

- BEI FÖRKLARING
- KV1 : KOPPAR OISOL LÖDNING
 - VV1 : " " " " " "
 - O1 : " " PLASTISOL " " " "
 - KV3 : " " FINISOL " " " "
 - W3 : " " " " " " " "
 - KV4 : " " PLASTISOL " " " "
 - S2 : NORMAL BLYDIKTN
 - VS1 : STÅL OISOL GÅNG ELLER SVETS
 - RS : " " " " " " " "
 - O2 : " " " " " " " "
 - VS2 : " " SLITSISOL " " " "
 - VS3 : " " FINISOL " " " "
 - VP3 : " " " " " " " "
 - SV1 : RADIATORTERMOSTAT
 - SV4 : 2- VÄGS STYRVENTIL M. RATT O. AVTAPP
 - SV7 : 3- " " " " " " " "
 - AV3 : SKJUTVENTIL GÅNG
 - AV8 : PACKBOXKRAN M. LOCK
 - BV1 : BACKVENTIL "GESTRA" FLÄNS
 - TM1 : KLOCKTERMOMETER
 - AL1 : AVLUFTARE
 - BL1 : BLANDARE TILL TVÄTTRÄNNA
 - BL2 : DISKLÄDSBLANDARE TVÅHÅL BÄNK
 - BL3 : BLANDARE VÄGG FAST PIP
 - BL7 : DUSCHBLANDARE MED HANDDUSCH
 - TS1 : TVÄTTSTÅLL 560x420 M. BLANDARE O. LYFTVENTIL
 - TS3 : TVÄTTSTÅLL 400x300 M. BLANDARE O. LYFTVENTIL
 - VK1 : KLOSETT GOLVMONTAGE
 - TS7 : TVÄTTRÄNNA
 - AT1 : UTSLAGSVASK
 - B10 : GOLVBRUNN FÖR PLASTMATTA M. SIL
 - B11 : " " " " " " " "
 - MED URTAG
 - DB1 : KOMBIBÄNK LEV. AV EL
 - DB2 : DISKBÄNK TYP SG 12 H
 - D1 : CEMENT G-RING
 - AV4 : SKJUTVENTIL LÖDNING

PRINCIPKOPPLING AV TA6 O. TA7

PRINCIPKOPPLING I APPARATRUM

N= NORMFLÖDE L/S

K-KONSULT INGENJÖRER OCH ARKITEKTER		VÖRDERÅS 10:16, TRANSTRAND	
SLAGGATAN 37, 791 00 FALUN TEL. 023/165 20		OMBYGGNAD AV KONTOR OCH VERKSTAD VÄRME O. SANITET	
RITAD AV B.O.	HANDLAGES AV T.Axelsson	GRANSKAD AV B.J.	SKALA 1:100
FALUN 72 04 10	ARBETSNUMMER 86 103-004-414		REVISOR V59:01